
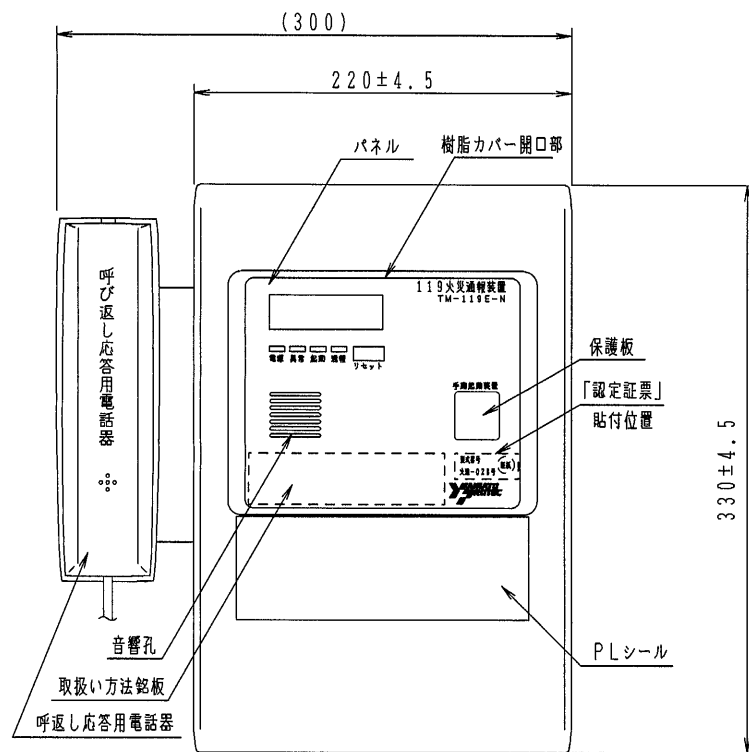


通線孔及び取付孔寸法図 (正面図)

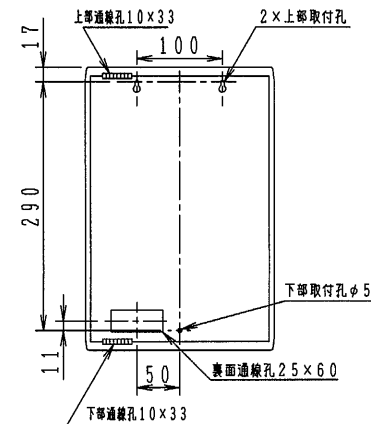


仕様

1. 品名 火災通報装置
2. 型名 TM-119E-N
3. 型式番号 火通-028-1号 (日本消防設備安全センター)
4. 認定番号 A08-0139004 (端末機器技術基準適合認定)
5. 適用回線 一般加入電話回線 (ダイヤル/プッシュ)
6. 通報先記憶数 119番も含めて最大10ヶ所
7. 通報順序 119番 → 任意第一 → 任意第二 → 任意第九
8. メッセージ内容 (ア) 手動起動装置 (非常押しボタン) の操作により作動した場合
「ビビビ、ビビビ、火事です、火事です、こちらは.....
の.....です。逆信願います」
(イ) 自動火災報知設備の作動と連動して自動的に作動した場合
「ピンポン、ピンポン、自動火災報知設備が作動しました。こちらは.....の.....です。逆信願います」
9. ユーザー別通報メッセージ 最大20秒
10. 選択信号 1) 10PPS又は20PPSのダイヤルパルス
2) 押しボタンダイヤル信号
11. 外部入力 ・遠隔起動装置
・自動火災報知設備の受信機移報端子 (無電圧マーク接点)
・任意通報専用 (無電圧マーク接点)
12. 使用環境条件 温度 0~40℃ 湿度 20~90%
13. 常用電源 AC100V±10V 50Hz/60Hz 消費電力: 待機時2.1W 動作時3.6W
14. 予備電源 ニッケル・カドミウム蓄電池 12V500mAh
15. 本体寸法・重量 高さ: 330mm、幅: 220mm、奥行: 70mm、重量: 3.1Kg

(注1) 保護板は、自動火災報知設備技術上の規格を定める省令32条 (発信機) に準ずる。

上部取付孔寸法図



品 名	火災通報装置		
型 名	TM-119E-N		
図 番	FA-00015-3		
承認	検 図	製 図	年 月
			2008.6
ヤマトプロテック株式会社			