


品 番	部 品 名	個 数	品 番	部 品 名	個 数
1	架 台	1	7	ノズル開閉弁	1
2	ホース架	1	8	ノズル	1
3	二酸化炭素貯蔵容器	2	9	AG型開放器	1
4	集 合 管	1	10	AGL型バース式開放器	1
5	配管用安全装置	1	11	リリース弁	1
6	ホース	1			

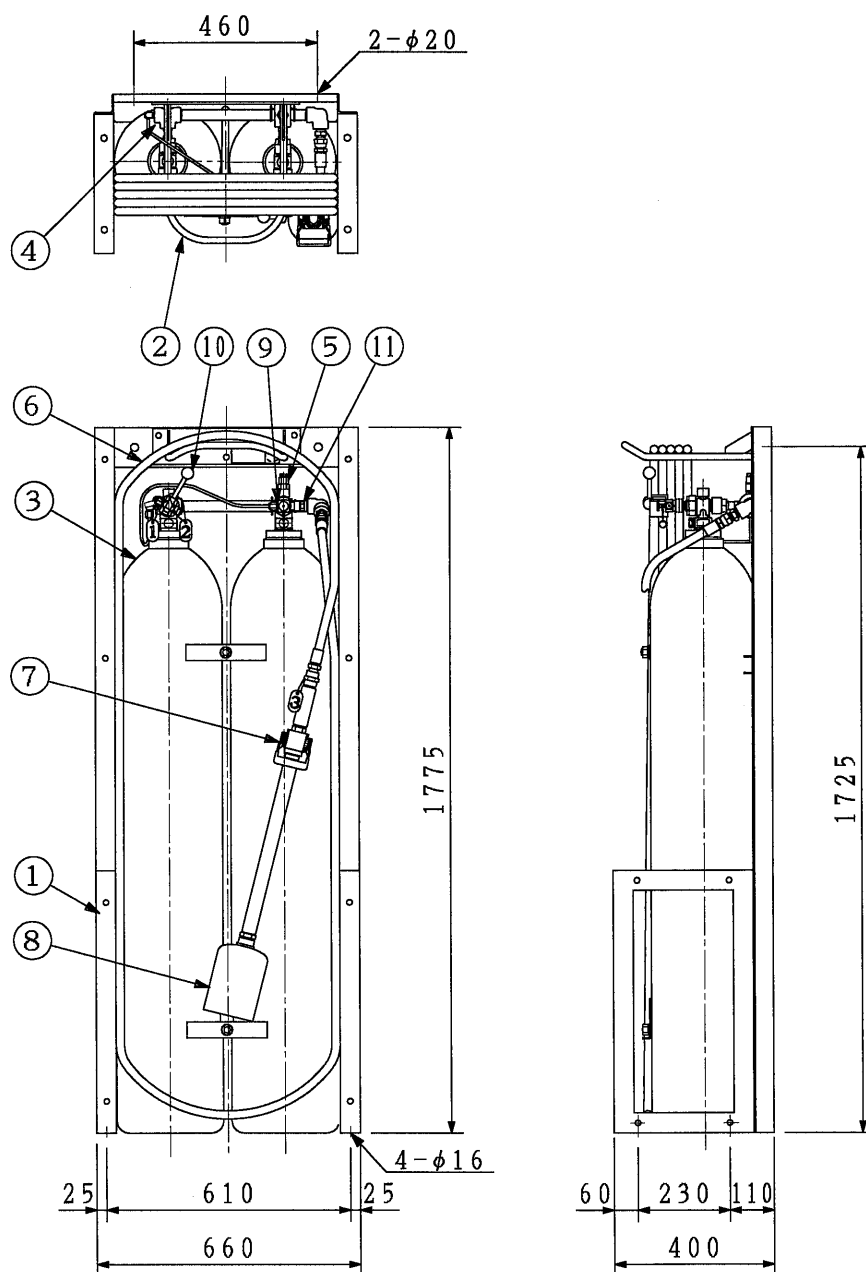

・ (財) 日本消防設備安全センター認定品

・ 型式認定番号 C-010号

・ 放射量 64kg/min

・ 放射時間 約65秒

・ 放射距離 約2~5m

・ 塗装色

ホース架:アイボリー (マンセル値2.5Y 9/1)

容 器:緑色 (マンセル値 2.5G 3/5)

架 台:緑色 (マンセル値 5G 5.5/6)

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-01902D	(野瀬)	(平井)	(合澤)	2004.02	移動式不活性ガス消火設備 (二酸化炭素)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			YCC-90R型	