
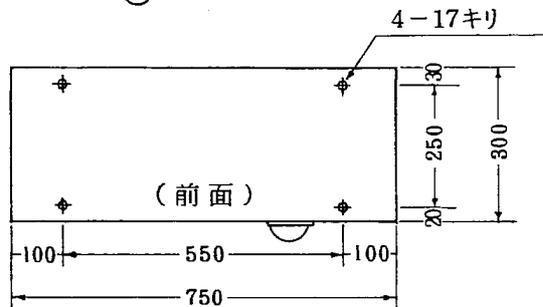


品番	部品名	材質	個数	備考
1	消火薬剤貯蔵タンク	SS 400	2	強化液 65 L
2	窒素ガス容器	STH70	1	内容積 5 L
3	圧力調整器	—	1	設定圧力 1.86 MPa
4	ホース	合成ゴム	1	25m
5	連結ホース	合成ゴム	1	
6	ノズル	C3604B	1	クロームメッキ
7	表示灯	ポリカーボネート樹脂	1	
8	操作説明板	ポリイステル	1	
9	格納箱	SPCC	1	クリーム色塗装色(標準), t=1.2
10	受台	SS 400	1	クリーム色塗装色(標準), t=4.0

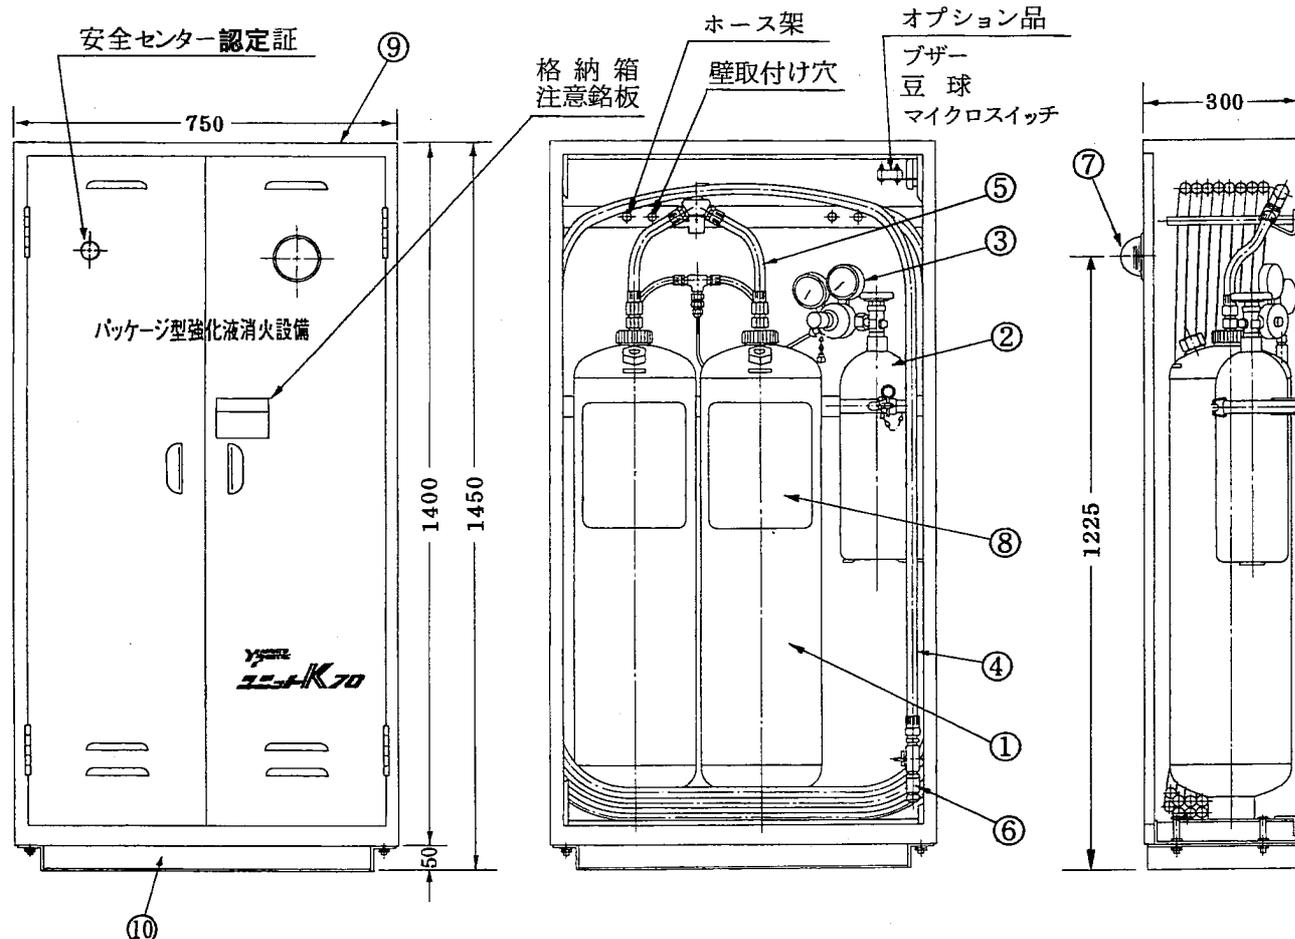

[アンカーボルト取付寸法図] (Anchor bolt mounting dimension diagram)

- ・ (財)日本消防設備安全センター認定品 (Certified by Japan Fire Equipment Safety Center)
- ・ 認定番号 PG-018号 (Certification number PG-018)
- ・ 放射量 43 L/min (Discharge rate 43 L/min)
- ・ 放射時間 約100秒 (Discharge time approx. 100 seconds)
- ・ 放射距離 13~17 m (Discharge distance 13~17 m)

図番	承認	検図	製図	年月	名称
S-00017 C				2005.1	パッケージ型消火設備
整理No.	ヤマトプロテック株式会社			YUK-70型	