

車両専用消火器に環境・安全性に2倍の消火力が備わりました。



**消火能力
2倍!** (当社比)

特にA₁火災に
優れた効果!



YNK-3NX

YNKM-3NX

**中性強化液消火薬剤
だから安全!**

**3大特長に
プラスアルファ...**

プラス α 消火能力向上でコンパクト設計を実現

プラス α 木材やタイヤ火災などの
深部火災に強い浸透性

プラス α 強化液 (アルカリ性) に比べ
中性 (pH7.4) だから安全

プラス α 天然ゴムベースのホース・脱塩ビ素材のラベル・
加圧源は地球温暖化係数ゼロの窒素ガスを使用

プラス α 点検簡単=ゲージの針が緑色範囲に
あれば消火器の状態はベスト

プラス α 使いやすいストップ機能付

プラス α バルブに腐食・サビに強い
アルミダイカスト (特殊アルマイト加工) を使用



YNK-3NX用ブラケット
税込価格
4,200円
標準
小売価格 **4,000円**

本体税込価格
22,995円
本体標準
小売価格 **21,900円**

YNKM-3NX用ブラケット
税込価格
5,250円
標準
小売価格 **5,000円**



ゲージ

アルミダイカスト
バルブ

カマト 強化液(中性)消火器・N₂蓄圧式

●A (普通) 火災用・B (油) 火災用・C (電気) 火災用 国家検定合格品

ヤマト強化液(中性)消火器 N₂蓄圧式

○使用方法




指示圧力計の指針が緑色範囲内に
あるか、定期的に点検してください。




- 「防災問題イコール環境問題」の認識をベースに、防災機器やシステムの研究開発に取り組む姿勢を示す「ECO-YAMATO」リーフマークです。
- リーフマークとともに、消火器の部品や薬剤のリサイクルも積極的に推進し、「環境にやさしく」を実現しています。

YNK-3NX 3型(3.5L) 国家検定合格品

○構造図

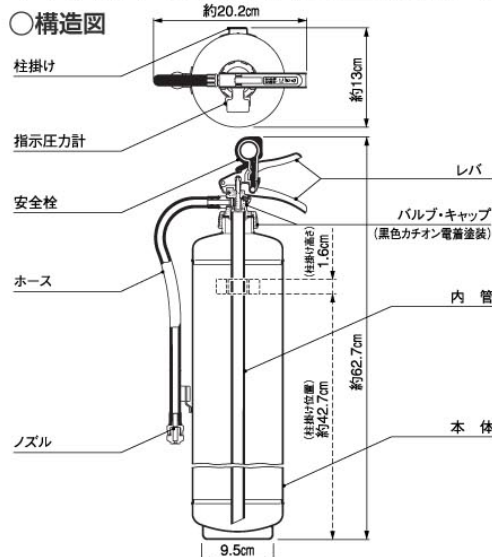

○ブラケット構造図

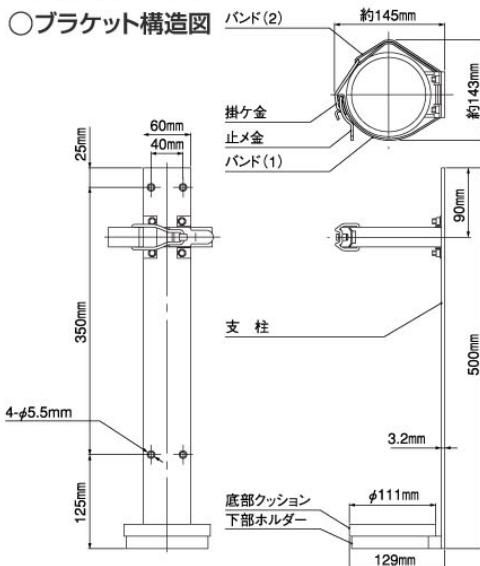


○仕様

規格: 国検
総質量: 約6.45kg
全高: 約62.7cm
本体容器外径: 12cm
柱掛け位置: 約42.7cm
本体容器容量: 5.1L
ホース長さ: 34cm
ノズル口径: 2.5mm
放射時間: 約50秒(20°C)
放射距離: 4~7m(20°C)
能力単位: A-2・B-2・C
使用温度範囲: -20°C~+40°C
使用圧力範囲: 7.0~9.8(×10⁻¹MPa)
耐圧試験圧力値: 2.0 MPa
使用薬剤: 強化液(中性薬剤)薬第61~1号
薬剤容(質)量: 3.5L(4.04kg)
型式承認番号: 消第19~7号


名称	材質	備考
支柱	SS400	赤色塗装
バンド(1)	SUS304	
バンド(2)	合成ゴム	
止メ金	SS400	赤色塗装
掛ケ金	SUS304	
下部ホルダー	SS400	赤色塗装

YNKM-3NX 3型(3.5L) 国家検定合格品

○構造図

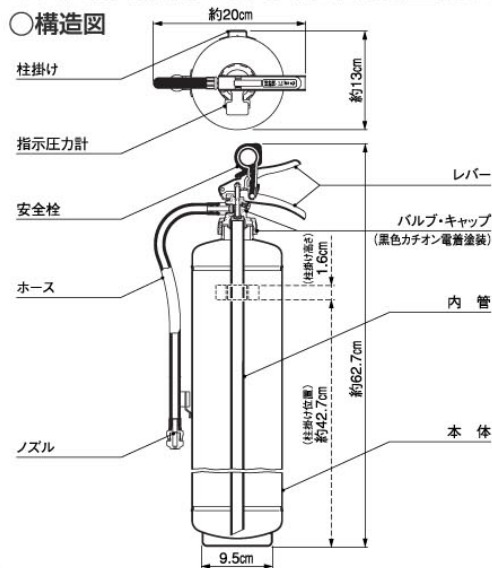

○ブラケット構造図

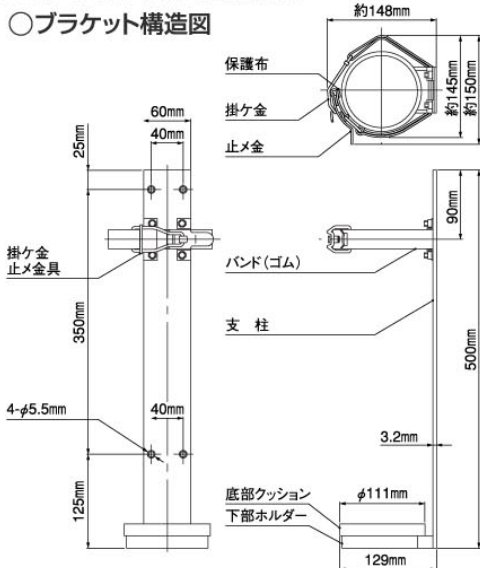

○仕様

規格: 国検
総質量: 約6.45kg
全高: 約62.7cm
本体容器外径: 12cm
柱掛け位置: 約42.7cm
本体容器容量: 5.1L
ホース長さ: 34cm
ノズル口径: 2.5mm
放射時間: 約46秒(20°C)
放射距離: 4~7m(20°C)
能力単位: A-2・B-3・C
使用温度範囲: -20°C~+40°C
使用圧力範囲: 7.0~9.8(×10⁻¹MPa)
耐圧試験圧力値: 2.0 MPa
使用薬剤: 強化液(中性薬剤)薬第61~1号
薬剤容(質)量: 3.5L(4.04kg)
型式承認番号: 消第19~1号

名称	材質	備考
支柱	SS400	赤色塗装
バンド	SUS304	
止メ金	SS400	赤色塗装
掛ケ金	SUS304	
下部ホルダー	SS400	赤色塗装

消火器は圧力容器です。【取扱説明書】をよく読んでご使用ください。

⚠ 危険

サビ・キズ・変形及びキャップにゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。容器の破裂等により重大な人身事故発生の恐れがあります。

⚠ 警告

・人に向かって絶対に放射しないでください。
呼吸困難や危害発生を招く恐れがあります。
・法で定められた点検を定期的に行ってください。
ご家庭でも5年を目安に点検してください。
製造から8年の耐用年数を過ぎたものは使用しないでください。

⚠ 注意

・高温多湿のところは避けて設置してください。
・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。
・適応火災は銘板の表示マークでご確認ください。燃焼物によって適・不適があります。
・火元に近すぎるとヤケドの恐れがあります。距離を置いて消火活動をしてください。
・消火器を廃棄する場合は必ず販売店か製造元に相談ください。

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れる恐れがありますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡/大阪工場・中央研究所・東京物流センター・リサイクルセンター

R100

※このカタログは、古紙100%の再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………