



さらに安全、さらに高品質

次世代へのソリューション、新型蓄圧式消火器。

STORED PRESSURE TYPE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER



10年以上、工場出荷時の適正圧力を保持できる基準で製造

●溶接箇所を従来比で約半分

溶接部を大幅に減らすことによって、よりいっそうの品質向上を実現しています。



●セルフシール機構による
高性能ダブルパッキン

万一、気密漏れをしてもリング部が移動し第二シール部を形成し、高い気密性をキープします。



●ヘリウムリーク試験による全数検査

最新鋭装置によるヘリウムリーク(圧力漏れ)試験の合格品のみを出荷しています。

※2011年5月～2013年12月の生産実績より、自責要因による不具合数



Xシリーズ 2,935,615本中不具合は40本 ▶ 13.63ppm (0.001%)

※1ppmとは、100万本に1本の割合になります。

さらに安全・高機能

●底パットの標準採用

容器底部の保護を目的とする底パットを装着。設置場所にも傷が付きにくく安心です。



●取り回しのしやすいホース

ホースが長くなり、火災時のホースの操作性が大幅にアップしました。

●低重心により転倒しにくい構造

重心位置を下げることにより、物があたったり地震などでの転倒がしにくくなりました。

●スタイリッシュなデザイン

溶接箇所を少なくすることでデザイン性を向上しています。

●設計強度アップ

世界標準モデルとして設計強度を従来比で26%アップしており、より安全な構造としています。

新規格対応品

粉末(ABC)消火器 YA-10XII

業務用 × **蓄圧式**

国家検定合格品
グリーン購入対象製品

特許登録番号(ヤマトプロテック製 消火器):3277441・3282063

本体価格 **18,000円** (税別)

■詳細な取扱説明書をダウンロードできます。
http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/


STORED PRESSURE TYPE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

粉末(ABC)消火器 業務用 × 蓄圧式 YA-10X II 国家検定合格品 10型(3.0kg)

使用方法



構造図

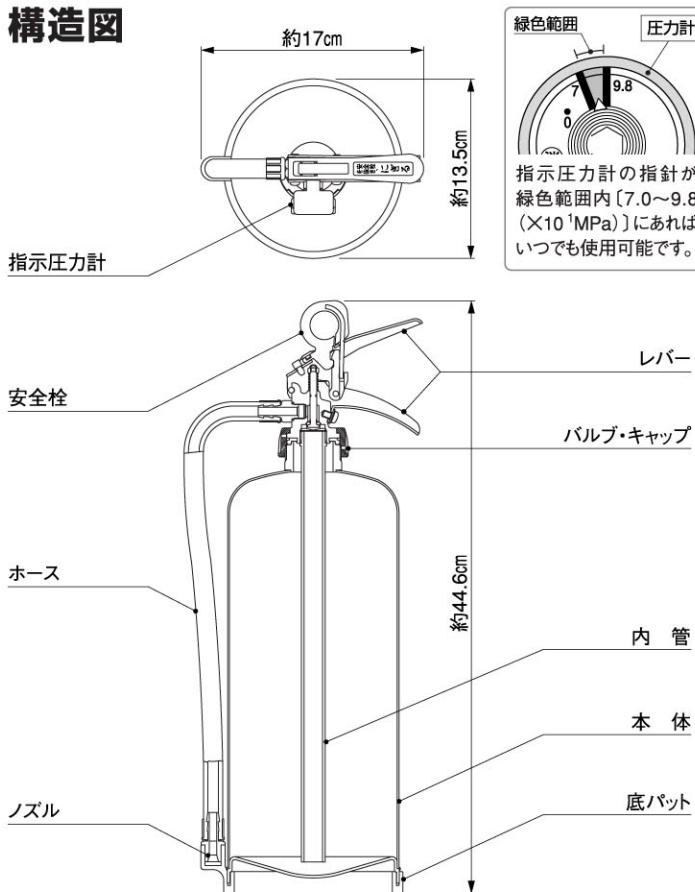

仕様 •ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

総質量	約5.22kg	放射時間(20°C)	約14秒
薬剤質量	3.0kg	放射距離(20°C)	4~7m
全高	約44.6cm	能力単位	A-3・B-7・C
全幅	約17cm	使用温度範囲	-30°C~+40°C
型式番号	消第26~4号	使用圧力範囲	7.0~9.8(X10 ¹ MPa)

本体価格 ※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。
18,000円(税別)

蓄圧式だから消火器の大敵である湿気を完全にシャットアウト。


放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキング(固化・つまり)現象を防止し、イザという時、安定した消火効力を発揮します。

▶あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。

▶YPリサイクルシステム

- ヤマトプロテックが独自に開発。
- リサイクル率は、現在100%を達成しています。
- 日本消防検定協会の承認済。

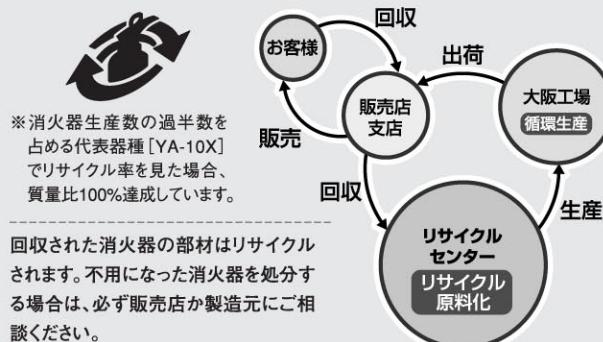

業界初、2次元バーコードによる
バーチャル・トレーニング
<http://yp-vt.net/alltop>



消火器は圧力容器です。【取扱説明書】をよく読んでご使用ください。

△危険

- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。

△警告

- 半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
- 製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 封ロックがはずれているものは、安全栓が抜かれています。専門の業者に点検を依頼してください。

△注意

指示圧力計の指針が緑色範囲をはずれているものは点検してください。
緑色範囲 7.0~9.8(X10¹MPa)

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。
- 詰替えは指定の代理店又は製造元にお申し出ください。(詰替えは取扱説明書通りに行ってください。)
- 薬剤の詰替えは必ず当社製粉末(ABC)消火薬剤を3.0kg充てんしてください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。
- 封ロックがはずれているものは、安全栓が抜かれています。専門の業者に点検を依頼してください。

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6ヶ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行なうようにしてください。

■一度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・四国・福岡／大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。