


品番	名称	品番	名称	品番	名称
1	格納箱	11	起動異常表示灯	21	自・手動切替スイッチ
2	表示・制御パネル	12	配線異常表示灯	22	非常停止押し釦
3	スイッチ扉	13	電源表示灯	23	手動起動押し釦
4	操作部扉	14	スイッチ注意灯	24	ドアスイッチ
5	火災表示灯	15	ブザー		
6	起動表示灯	16	電圧計		
7	放出表示灯	17	復旧スイッチ		
8	操作箱扉開表示灯	18	自己保持停止スイッチ		
9	自動表示灯	19	音声停止スイッチ		
10	手動表示灯	20	ブザー-停止スイッチ		

定 格	
使用電源	AC100V
制御回路	DC24V
質 量	約90kg (容器含まず)
格納箱材質	SPCC t=1.6mm
格納箱塗装色	日本塗料工業会番号 U22-75B
(標準色)	参考:マンセル値 2.5Y7.5/1

(一財)日本消防設備安全センター認定品  
 ◎安全システム型式名: TY3  
 ◎型式番号: 制-003号

図 番	承認	検図	製図	年月	名 称
C-02510	(自 認)	(自 認)	(自 認)	2016.8	FM200ユニットA型 外観図
整理No.	<b>アマトプロテック株式会社</b>				

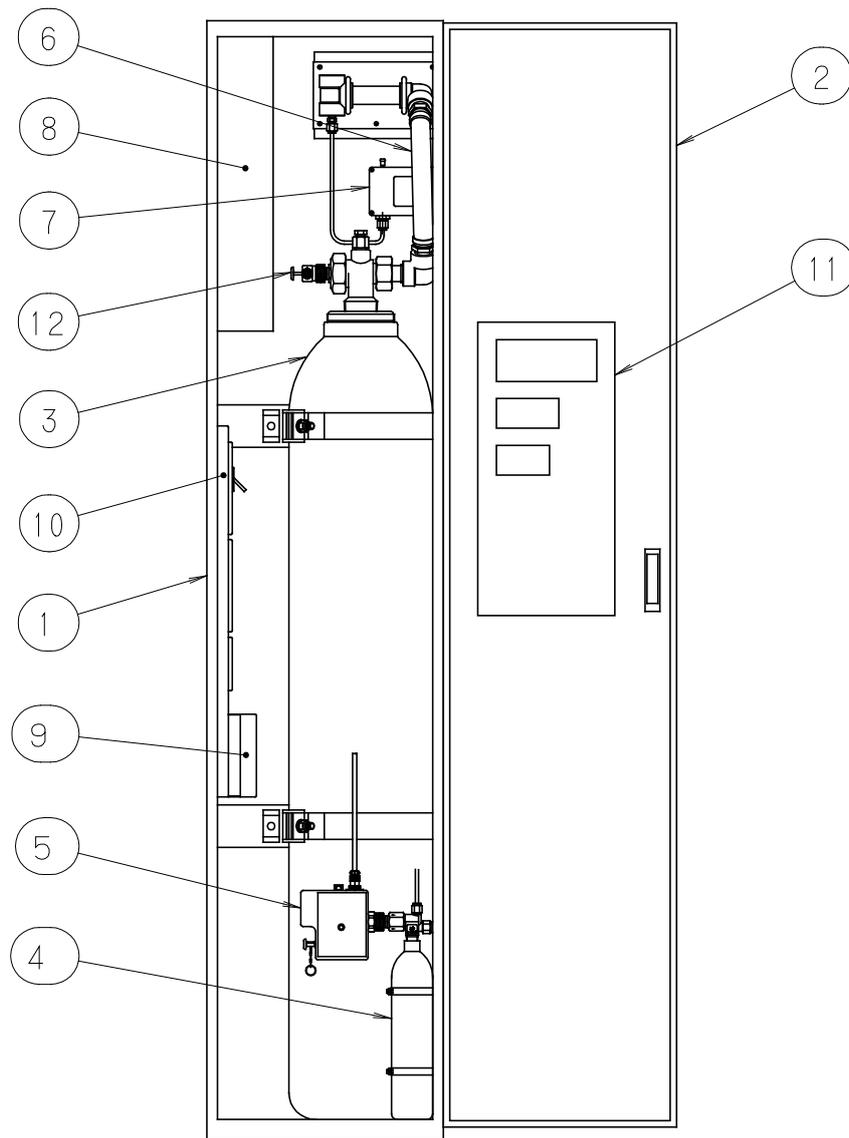

品番	名 称	備 考
1	格納箱（本体）	SPCC t=1.6mm
2	格納箱（扉）	SPCC t=1.6mm
3	FM200貯蔵容器	68L（容器弁FE-24B型）
4	起動容器	1L型
5	開放器	YSL型（電気式）
6	フレキシブルチューブ	SUS
7	圧力スイッチ	PS-1型
8	蓄電池設備	DC24V、4AH（ニッカド蓄電池）
9	音声警報装置	
10	端子基板	
11	扉部基板	
12	開放器	Z-23型（ガス圧式）

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
C-02511	山本		松本	2014/11/14	FM200ユニット A型
整理No.	アマトフロンテック株式会社				内部配置図