

パッケージ型消火設備I型 組立要領書

●組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」「組立チェックシート」「取扱説明書」をお読みください。また、専用工具の使用方法是、同工具のQRコードシールからも確認できます。

作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

■梱包形態(1台当たり:5ヶ口)

名 称	個 数	質 量
消火薬剤 貯蔵タンク	3	約47kg×3
格納箱	3	約47kg×3
格納箱	1	約47kg
取付部品セット	1	約17kg

※1: 連結チューブ継手が同梱されています。
※2: 消火薬剤貯蔵タンクは共通です。左・右・中央の区別はありません。
※3: 質量は梱包ケースを含みます。

■取付部品セット一覧

取 付 部 品 名 称	個 数
1 加圧用ガス容器(圧力調整器・加圧チューブ付)	1
2 加圧用ガス容器固定バンド	1
3 連結金具一式	1
4 ホース(ノズル、ノズル開閉弁付)	1
5 ボルト(M10)(平座金)	6
6 取扱説明書、組立要領書、組立チェックシート	各1
7 表示灯 セット品	1

■使用工具一覧

注 意	●下記「一覧」の工具類は、同梱しておりません。
	●1-②の作業には、 専用工具が必要 です。
	●専用工具は別途ご購入ください。

工 具 名 称	使 用 箇 所
④ドライバー	端子台用ビス
スパナ	サイズ12 加圧チューブ袋ナット
	サイズ17 M10タンク固定ボルト 連結チューブ袋ナット
ラチェット レンチ	サイズ17 M10タンク固定ボルト
モンキー レンチ	サイズ150 ねじ込みプラグ、連結チューブ継手
	サイズ250 ホース袋ナット
	サイズ300 圧力調整器袋ナット
専用工具	ねじ込みプラグ、連結チューブ継手



1 格納箱に消火薬剤貯蔵タンクを取り付ける。

■最初に中央へタンクを取り付けたあと、左右にタンクを取り付けてください。

- ①タンク完成品を格納箱タンク取付部と同じ高さの台等にのせ、ずらしながら格納箱に入れ、所定のツメにベース板を押し込んでください。ベース板の穴に格納箱のボルト穴を合わせて[M10ボルト]でボルトを完全に締め、ベース板を固定してください。残りのタンクも同様にして、3本のタンクをセットしてください。
- ②下図を参考に、以下の手順で消火薬剤貯蔵タンクのセットを行ってください。

- a 各タンクにセットしている加圧口側のプラグを最初に外してください。
- b 専用工具をはめてください。
- c 専用工具と市販工具(レンチ等)を用いて[ねじ込みプラグ]を外してください。
- d [ねじ込みプラグ]を外したところへ[連結チューブ継手]をねじ込んでください。(推奨締付トルク:12.5~14.5N・m)


※順番を逆にすると消火薬剤がこぼれ出る恐れがあります。
※薬剤がこぼれた場合は変色の恐れがありますので、洗浄し薬剤が残らないように処置してください。
※**b~d**の作業では、必ず専用工具を用いた上で右記の「交換手順」に沿って作業を行ってください。
※作業後、[合いマーク]がずれていないことを確認してください。
※取り外した[ねじ込みプラグ]と[プラグ]は捨てずに保管してください。

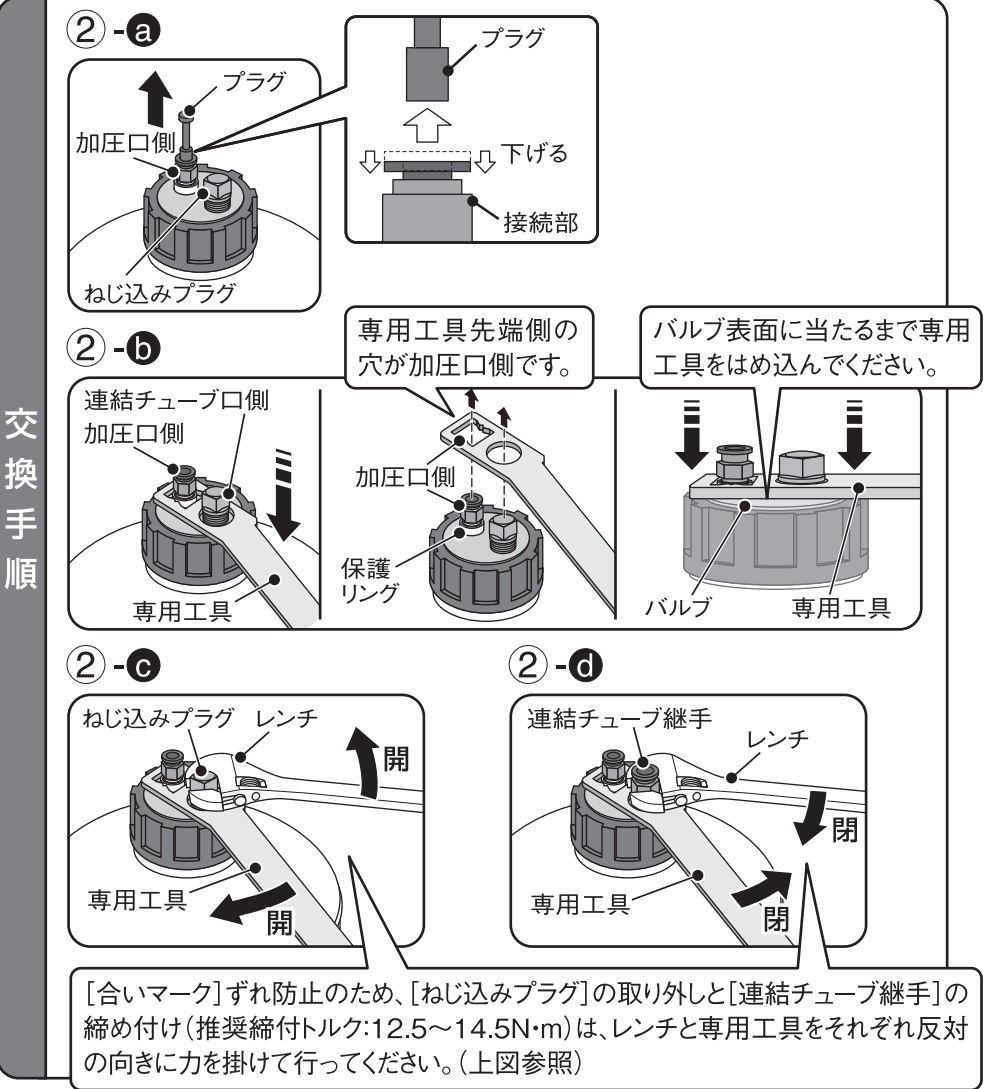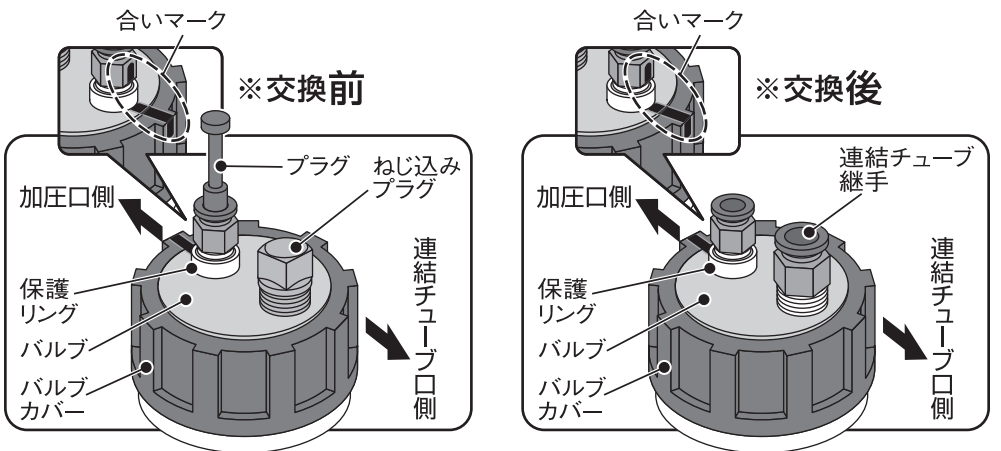

2 ホースを取り付ける。

- ①ホースニップルにOリングのついていないことを確認してください。
- ②ホース接続部に袋ナットを締め付け、手で緩まないことを確認してください。

※Oリングがついていないと漏れの原因となりますので、必ず確認してください。

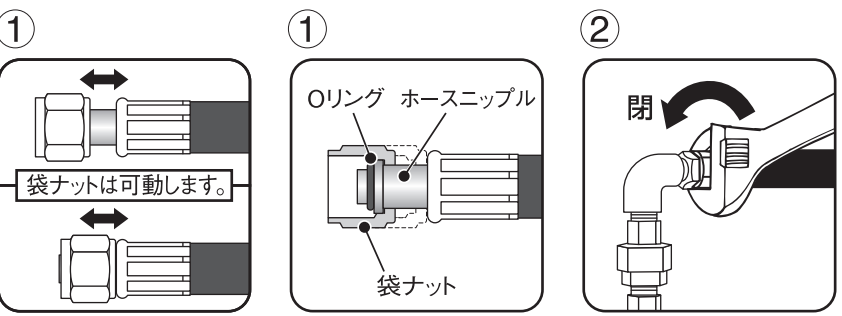

パッケージ型消火設備I型 組立要領書

●組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」・「組立チェックシート」・「取扱説明書」をお読みください。また、専用工具の使用方法是、同工具のQRコードシールからも確認できます。


作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

3 加圧用ガス容器を取り付ける。

- ① 加圧用ガス容器を固定台に乗せてください。
- ② 窒素ガス容器を固定バンドで固定してください。



※固定バンドの固定具が右図のように正面になるように固定してください。その際に、連結チューブを固定バンドで巻き込まないように注意してください。

※加圧用ガス容器に接続されている圧力調整器は、右図のような位置になるように、加圧用ガス容器を固定してください。

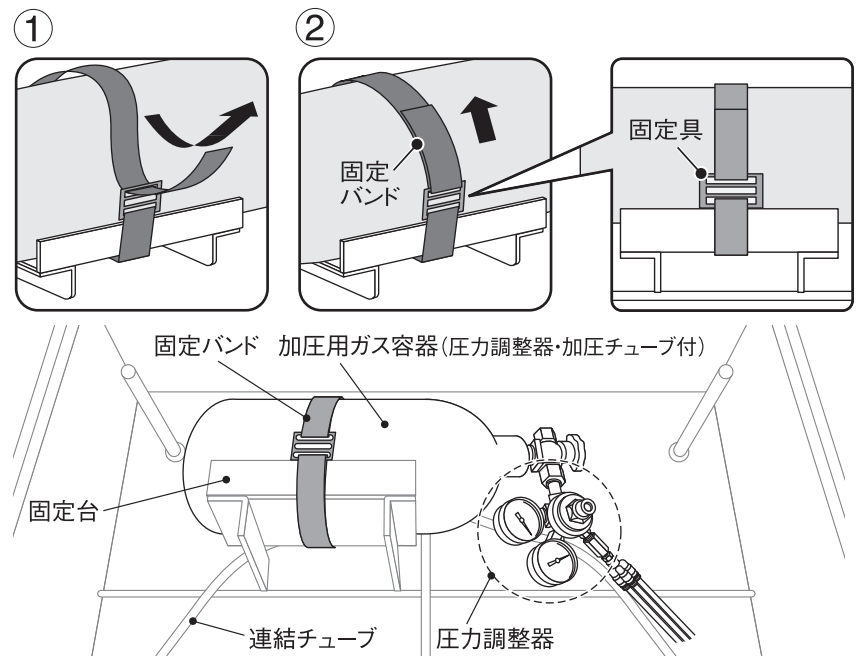


[露出型格納箱] 表示灯の取付

- 表示灯の配線は、右開き扉・左開き扉のどちらにも配線することが出来ます。
- 配線止めは、部品ケースに1個梱包されています。扉の開閉に支障がない適当な位置に取り付けてください。

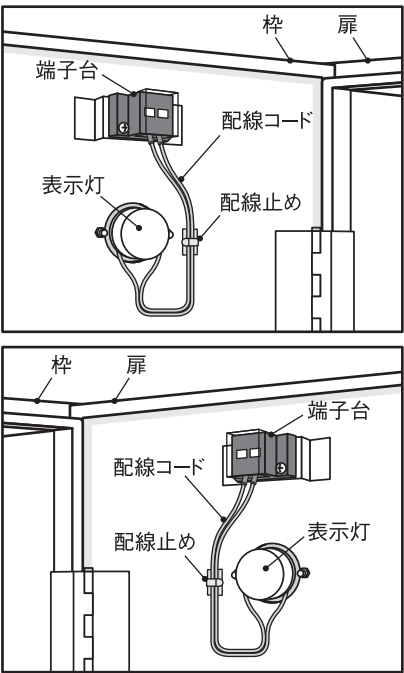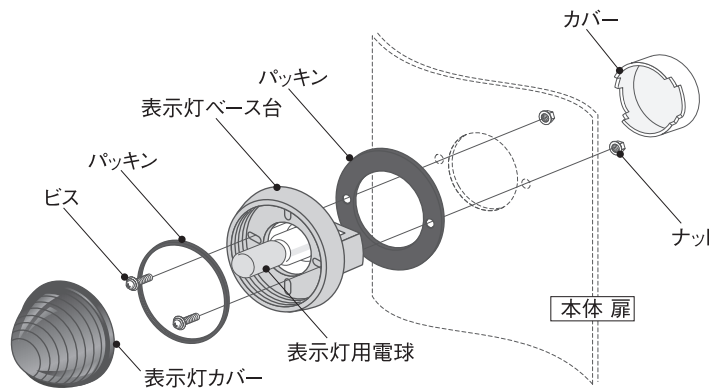


4 加圧チューブを取り付ける。

- ① 先に加圧チューブを加圧口接続部に、きっちりと差し込んでください。(その際、必ずチューブエンド【※A図参照】まで差し込んでください。)
- ② 同じ手順で残り2本の加圧チューブも、加圧口接続部に取り付けてください。

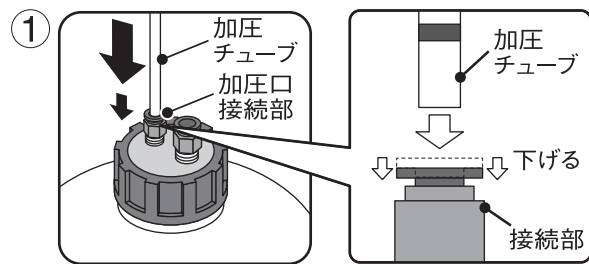



※A図:接続部構造図

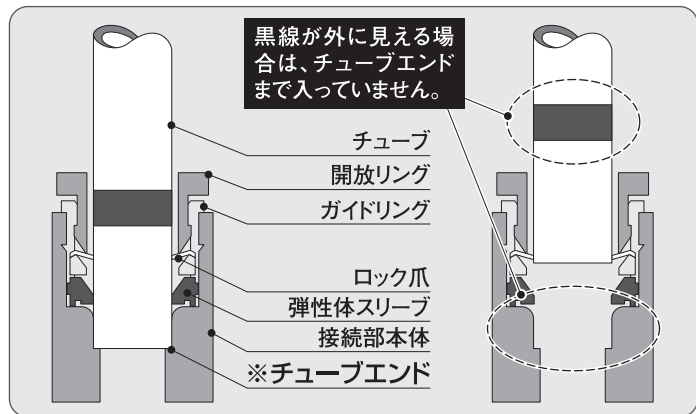

5 連結チューブを取り付ける。

- ① 次に連結チューブをバルブに、きっちりと差し込んでください。(その際、必ずチューブエンド【※A図参照】まで差し込んでください。)
同じ手順で残り2本の連結チューブも、バルブ部分に取り付けてください。
- ② 3本の連結チューブのうち、一番左側の連結チューブは窒素ガス容器の後ろを通すと差し込みやすくなります。(下図参照)


※連結チューブ先端の内部にインサートリングが入っている事を確認してから差し込んでください。

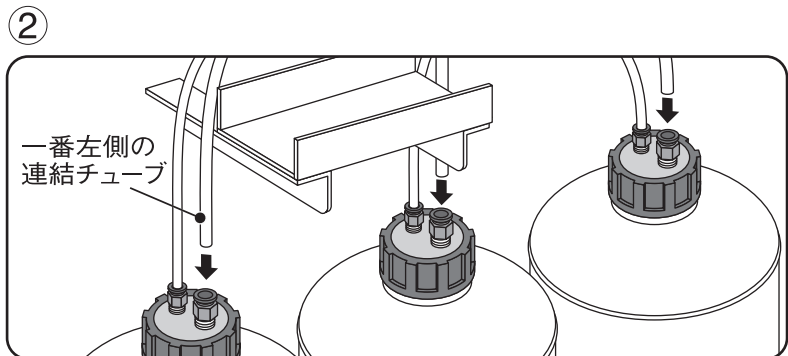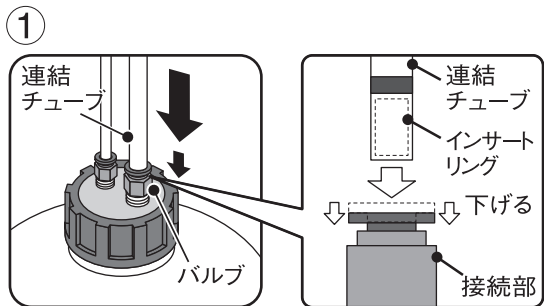

6 ホースをセットする。

ホースを格納箱に収納してください。

※ホースの巻き方については、「取扱説明書」の2ページを参照してください。

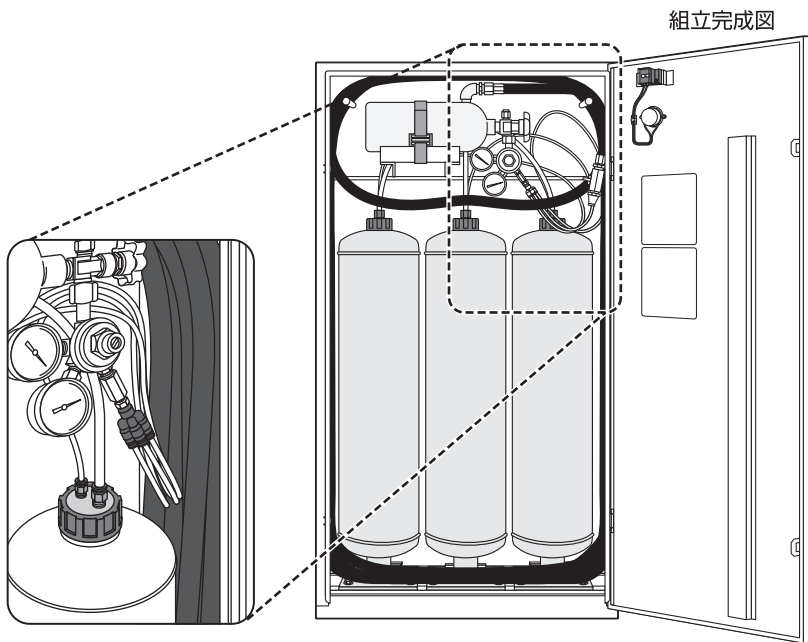

⚠ 注意 加圧チューブはホースの後ろ側にセットしてください。