

仕様書 SPECIFICATION

強化液(中性)消火器2型・AXI-NL2X

WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL SOLUTION)

(適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

APPLICABLE:WOOD, PAPER, TEXTILE, RUBBER, OIL, GAS & ELECTRIC FIRES, etc.,(Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社


YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

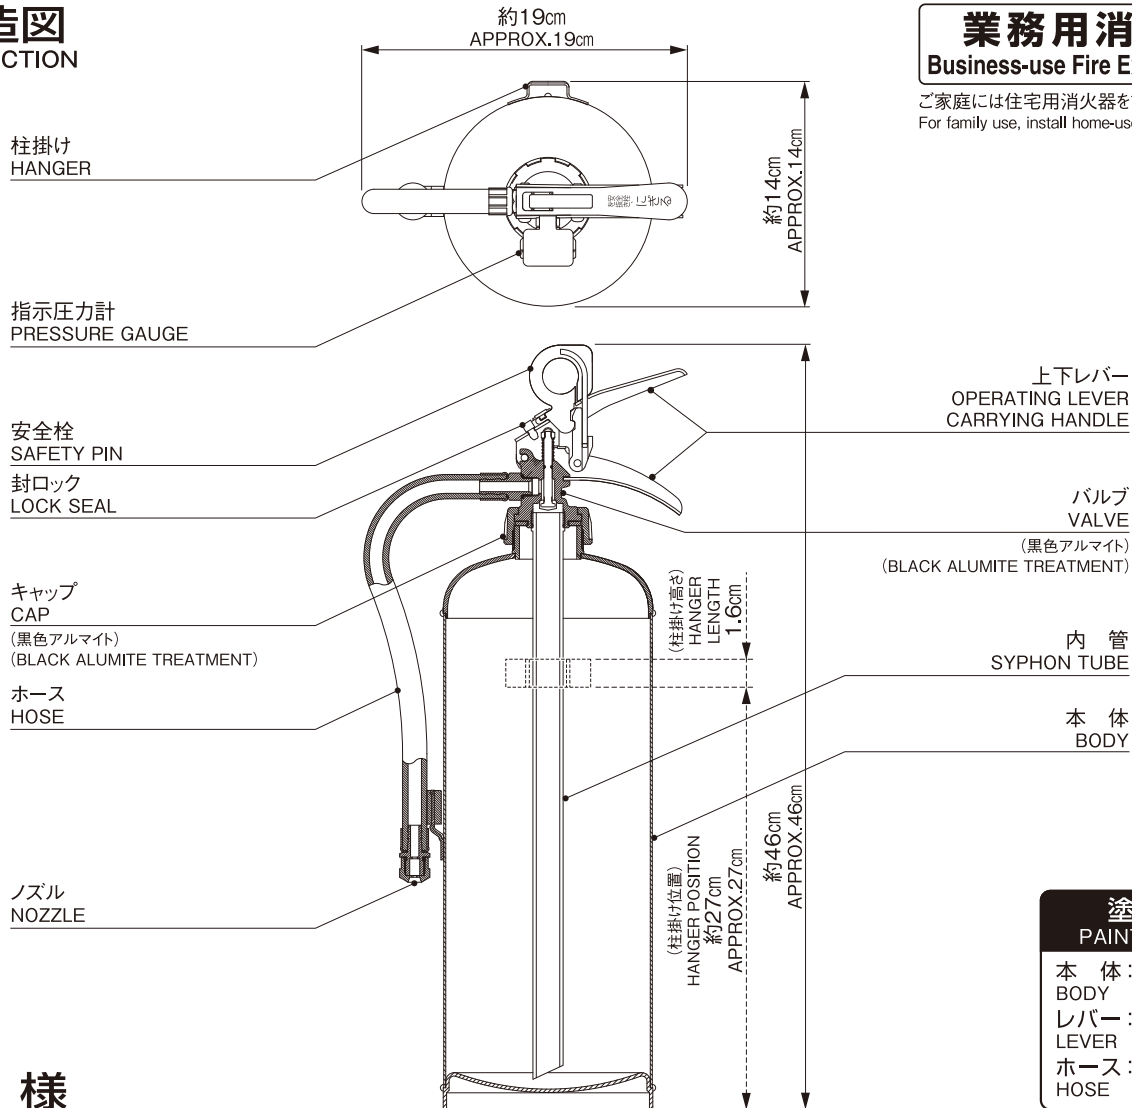

業務用消火器

Business-use Fire Extinguishers

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。
For family use, install home-use fire extinguishers.

仕様

SPECIFICATIONS

規格・材質 RULES・MATERIAL	国検・鉄 NATIONAL INSPECTION・STEEL	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	3.45 L	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-20℃～+40℃
総質量 GROSS MASS	約4.4 kg APPROX.4.4 kg	ホース長さ HOSE LENGTH	27 cm	使用圧力範囲 SERVICE PRESSURE	7.0～9.8(×10 ⁻¹ MPa)
全高 WHOLE HEIGHT	約46 cm APPROX.46 cm	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	2.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	12.44 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約35秒(20℃) APPROX.35 sec.(20℃)	使用薬剤 AGENT	強化液(中性薬剤)薬第23～2号 WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING AGENT
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	1.2 mm	放射距離 SHOOTING RANGE	4～7 m(20℃) 4～7 m(20℃)	薬剤容(質)量 AGENT MASS	2.0 L (2.24 kg)
柱掛け位置 HANGER POSITION	約27 cm APPROX.27 cm	能力単位 FIRE RATE(JAPAN)	A-1・B-1・C	型式承認番号 APPROVED NO.	消第25～11～1号

塗装色

PAINT COLOR

本体：シルバー
BODY Silver
レバー：シルバー
LEVER Silver
ホース：ブラック
HOSE Black

使用方法

TO OPERATE


1 安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.



2 ホースをはずし
火元に向ける
RELEASE HOSE.
AIM AT BASE OF FIRE.



3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.



ご注意

CAUTION

- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
- As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.
- Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.

Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2022-12-02

