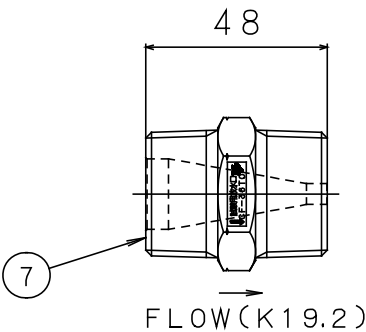
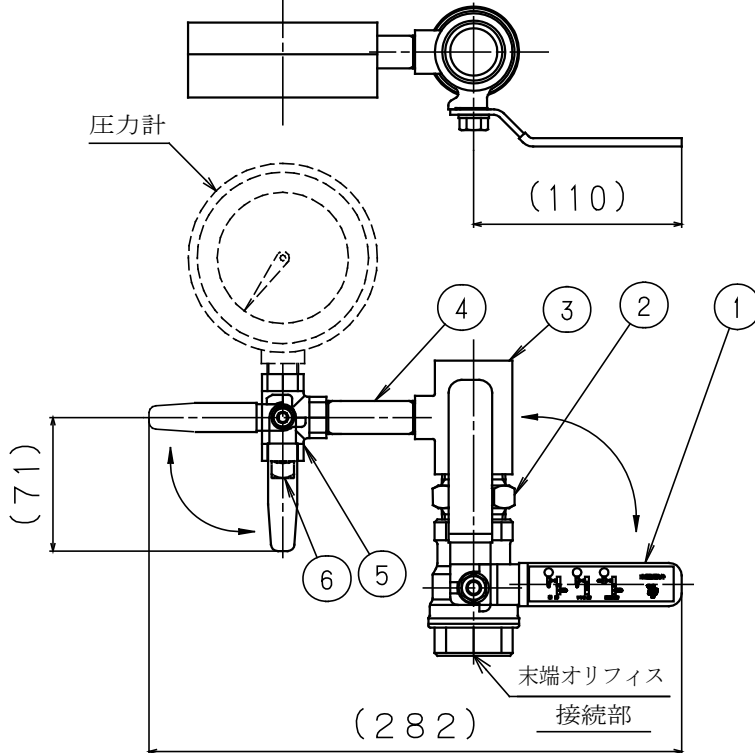
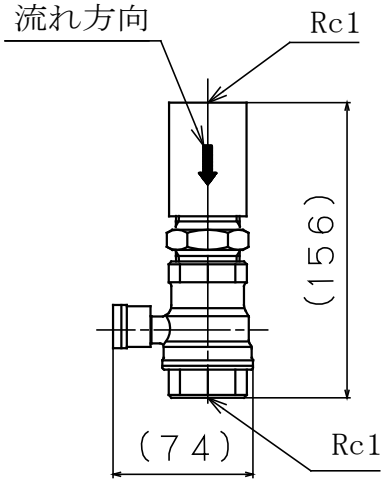
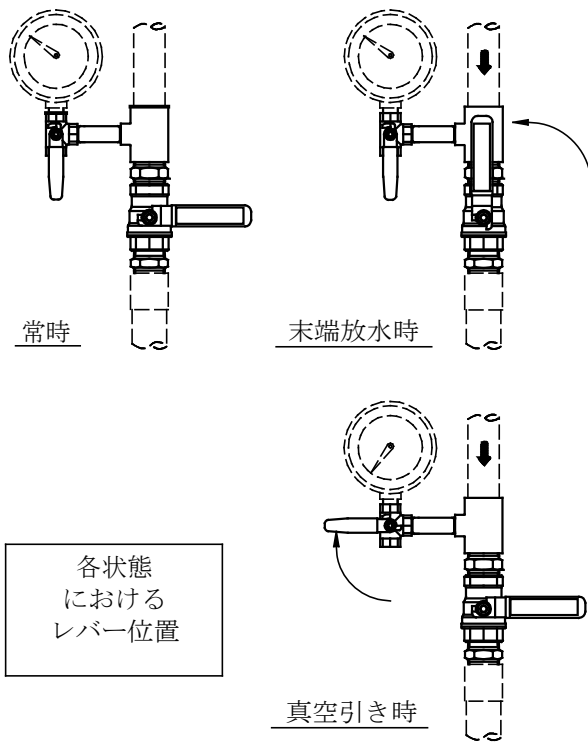
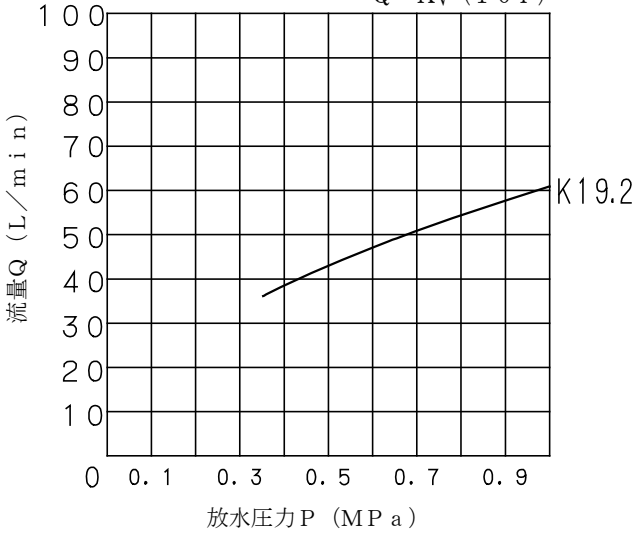


品番	部品名	材質	個数	備考	仕様	
1	二方弁	C 3 7 7 1 B	1	2 5 A	本機器は、特定駐車場用泡消火設備（CFシステムⅡ，CFシステムⅢ）の末端試験弁として使用します。	
2	六角ニップル	F C M B	1	2 5 A		
3	ティー	F C M B	1	2 5 A × 1 0 A	最高使用圧力	1. 4 M P a
4	長ニップル	S G P	1	1 0 A	流量	圧力－流量曲線による
5	三方弁	C 3 7 7 1 B	1	1 0 A	質量	約1. 5 k g
6	プラグ	－	1	1 0 A		
7	末端オリフィス	C 3 6 0 4 B	1	型式：CF－3 6 T O		
注1．末端オリフィス（CF－3 6 T O型）はK 3 6の専用品です。 末端試験弁と同梱で現地にて取付。（取り付け方向に注意） 注2．圧力計は「末端試験装置の専用圧力計（ネジサイズR3/8、2. 5MPa）」を使用。						
						
					放水量特性P－Q曲線 $Q = K\sqrt{(10P)}$ 	
図番	承認	検図	製図	年月	名	称
A－05091B－1	渡邊	白浜	山本	2015.04	特定駐車場用泡消火設備用末端試験装置	
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				CFMTⅡ型	