

仕様書 SPECIFICATION

二酸化炭素消火器50型・YC-50X

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

(適応火災)B火災・C火災(蓄圧式)

APPLICABLE: OIL, GAS & ELECTRIC FIRES, etc., (Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社


YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

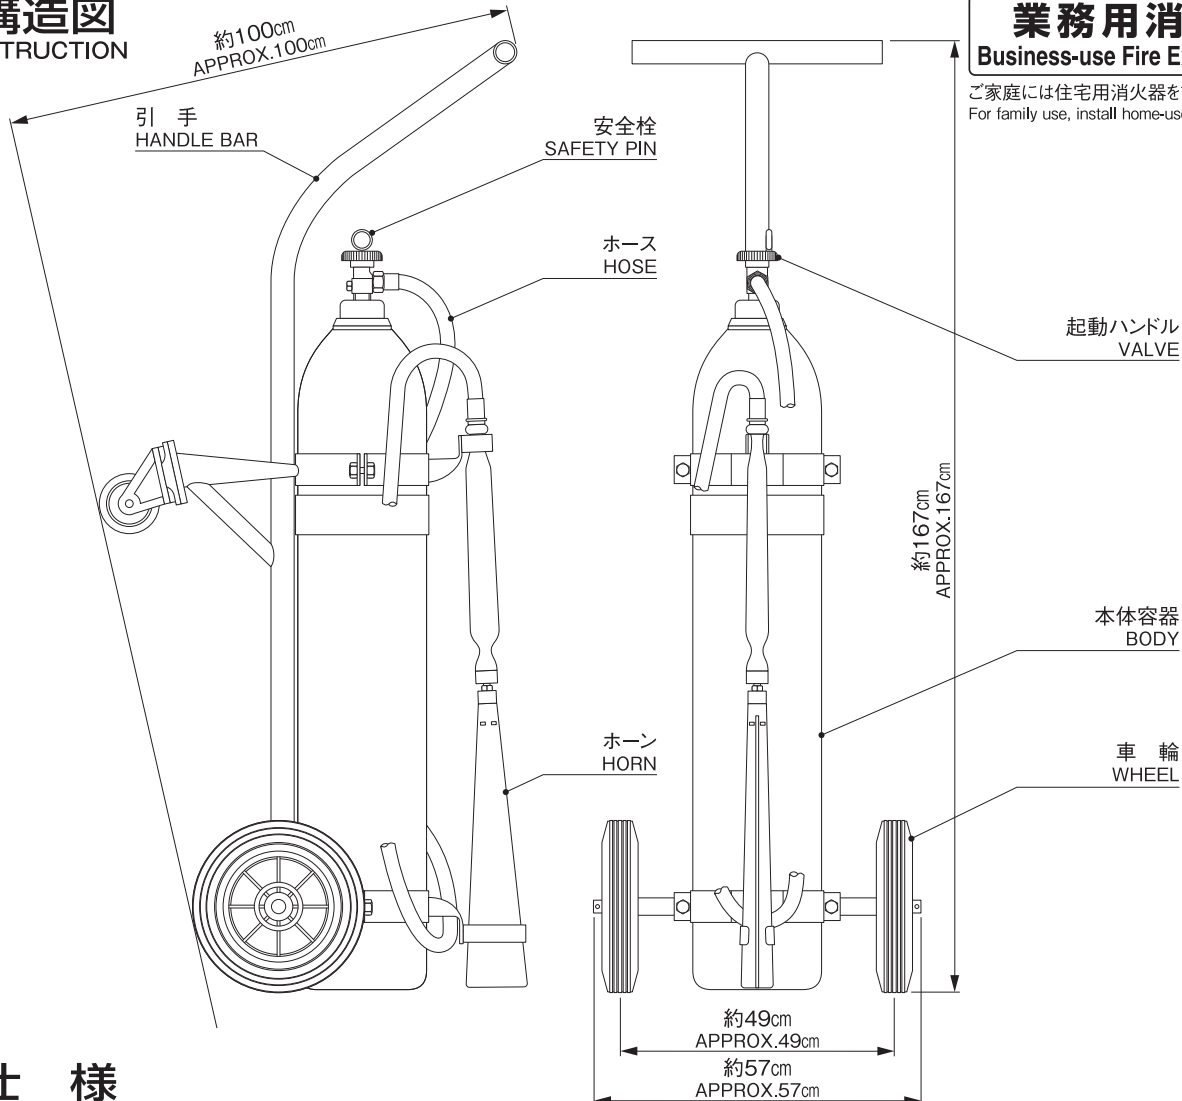

業務用消火器

Business-use Fire Extinguishers

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。
For family use, install home-use fire extinguishers.

仕様


SPECIFICATIONS

規 RULES	格 NATIONAL INSPECTION	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	40 L	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-30℃～+40℃
材 MATERIAL	質 STEEL	ホース長さ HOSE LENGTH	5 m	安全弁作動圧力 SAFETY VALVE PRESSURE ACTUATOR	17.5～24.5 MPa
総 質 量 GROSS MASS	約100 kg(台車含) APPROX. 100 kg (INCLUDING DOLLY)	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	5.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	24.5 MPa
全 高 WHOLE HEIGHT	約100 cm APPROX. 100 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約40秒(20℃) APPROX. 40 sec. (20℃)	使用薬剤 AGENT	液化二酸化炭素 LIQUEFIED CARBON DIOXIDE
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約23.2 cm APPROX. 23.2 cm	放射距離 SHOOTING RANGE	2～5 m(20℃) 2～5 m (20℃)	薬剤質量 AGENT MASS	23 kg
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	6.3 mm	能力単位 FIRE RATE (JAPAN)	B-6・C	型式承認番号 APPROVED NO.	消第23～334号


使用方法

TO OPERATE


1 ホース及び
ホーンを取りはずし
ホーンを火元に向ける
RELEASE THE HORN
AND POINT IT AT
THE BASE OF FIRE.



2 安全栓を
抜く
PULL OUT
SAFETY PIN.



3 ハンドルを
左方向に回す
FULLY OPEN
THE CYLINDER
VALVE TO "LEFT"



ご注意

CAUTION

- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
- As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.
- Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.

Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2020-11-13

