


| 品番 | 部 品 名   | 材 質    | 個数 | 備 考 |
|----|---------|--------|----|-----|
| 1  | チャンパー本体 | SGP    | 1  |     |
| 2  | ノズル     | CAC406 | 1  |     |
| 3  | 空気吸入口   | STPG   | 1  |     |
| 4  | 金網      | SUS304 | 1  |     |
| 5  | 入口フランジ  | SS400  | 1  |     |
| 6  | 出口フランジ  | SS400  | 1  |     |
| 7  | 封板      | ガラス    | 1  |     |
| 8  | 封板パッキン  | NBR    | 1  |     |
| 9  | 天蓋固定ボルト | SUS304 | 12 | M16 |

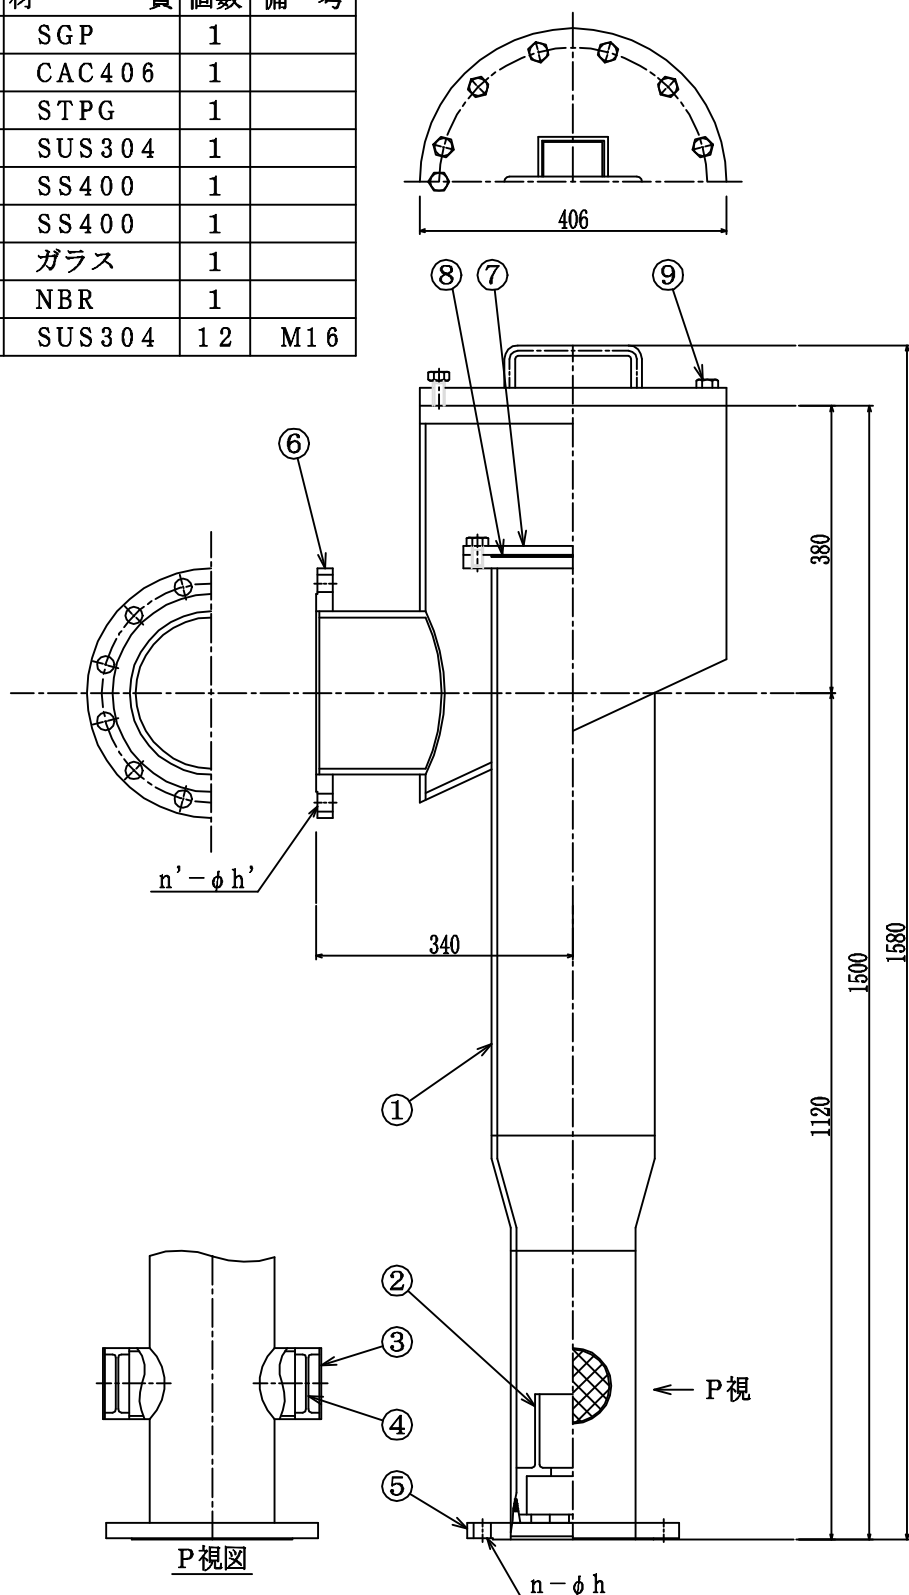

| 仕 様            |                  |
|----------------|------------------|
| 1. 耐圧試験圧力 (水圧) | 1.03MPa          |
| 2. 気密圧力        | 0.02MPa          |
| 3. 塗 装         |                  |
| 内 面:           | エポキシ変性メラミン樹脂焼付仕上 |
| 外 面:           | アミノアルキド樹脂焼付仕上    |

・貯蔵タンクの内容物によっては“封板パッキン”及び“天蓋パッキン”の材質変更がありますので御確認下さい。

| 型 式       | フランジ<br>型 式 | 入口フランジ<br>SIZE | n | h  | 出口フランジ<br>SIZE | n' | h' | 質 量<br>(kg) |
|-----------|-------------|----------------|---|----|----------------|----|----|-------------|
| YFC-1900E | JIS 10K     | 150A           | 8 | 23 | 200A           | 12 | 23 | 135         |
|           | ANSI#150    | 6 B            |   | 22 | 8 B            | 8  | 22 |             |

| 図 番      | 承認           | 検 図 | 製 図 | 年 月      | 名 称         |
|----------|--------------|-----|-----|----------|-------------|
| B-01403A | 藤吉           | 村上  | 田中  | 2000. 3. | エアフォームチャンパー |
| 整理 No.   | ヤマトプロテック株式会社 |     |     |          | YFC-1900E型  |