


品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フレーム本体	C 3 7 7 1	1	N i メッキ
2	外筒	C 1 2 2 0 P	1	N i メッキ
3	デフレクター	C 2 8 0 1 P	1	N i メッキ
4	インプレスネジ	C 3 6 0 2 B	1	M 5
5	ガラスバルブ	—————	1	6 8 ℃ (赤)
6	キャップ	C 3 6 0 4 B	1	
7	スプリングシール	S U S 3 0 1 テフロンコーティング	1	
8	スクリーン	C 3 6 0 4 B	1	N i メッキ

仕 様	
型式番号	認評駐閉第 2 6 ～ 1 号
取付高さ	1. 8 m ～ 4. 5 m
型式番号	認評駐閉第 2 6 ～ 1 ～ 1 号
取付高さ	1. 8 m ～ 8. 0 m
取付方向	下向き
使用圧力	0. 3 5 M P a ～ 0. 8 0 M P a
放射量	3 6 L / m i n ～ 5 1. 3 L / m i n
有効放射範囲	r 2. 1 m
有効感知範囲	r 2. 1 m
取付間隔	3 m ピッチ
感熱体種類及び 作動温度	バルブ型、6 8 ℃
種別	1 種
使用泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤（国家検定合格品）
質量	約 1 4 0 g

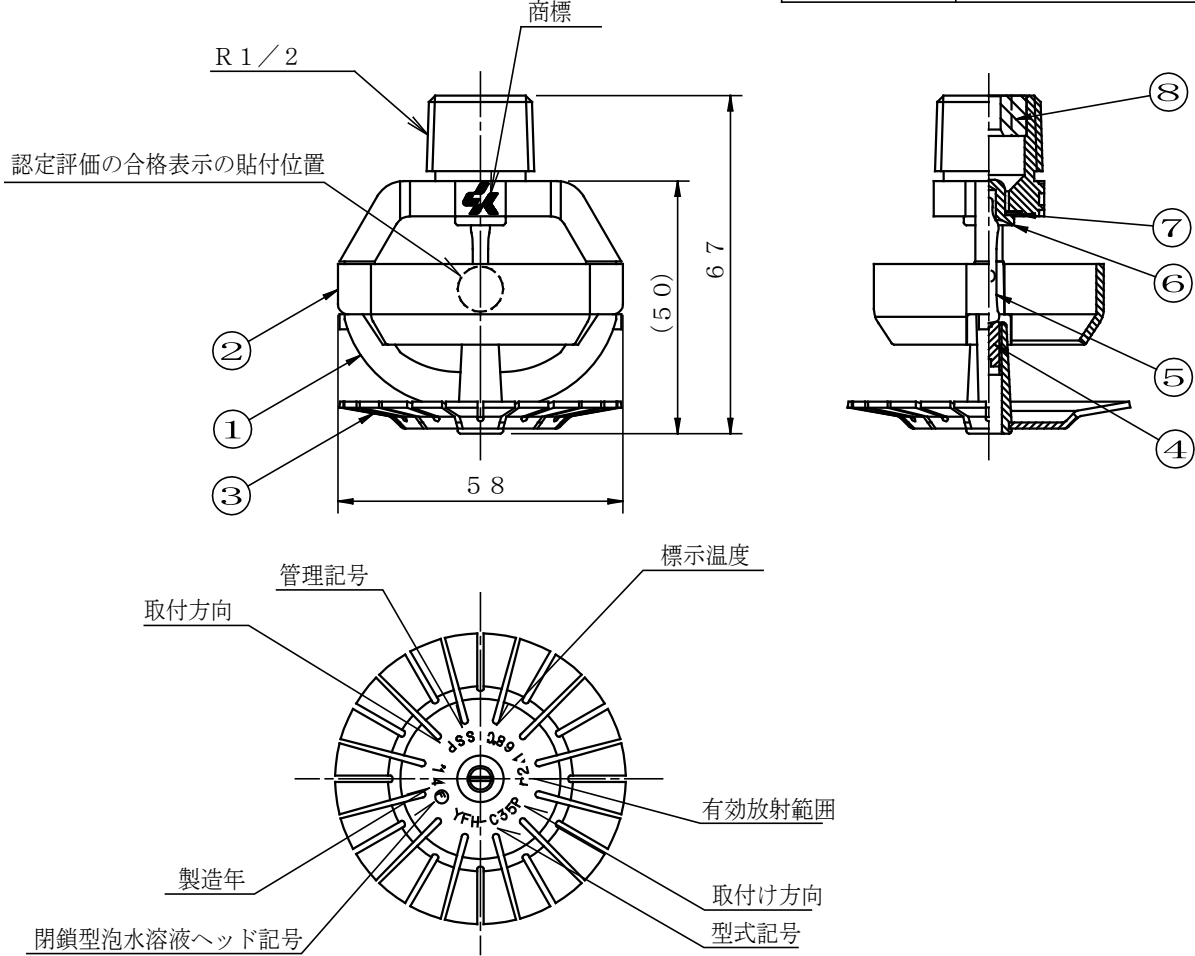

※特定駐車場用消防設備で使用する場合、下記のとおり。

使用区分	特定駐車場用泡消火設備	使用圧力	使用泡消火薬剤
☐	認評駐閉第 2 6 ～ 1 号	0. 3 5 ～ 0. 8 0 M P a	泡第 1 9 ～ 2 6 号
	特評第 2 4 8 号		
	評消虎第 2 6 号		
☐	認評駐閉第 2 6 ～ 1 ～ 1 号		
	特評第 2 4 8 号		
	評消虎第 2 6 - 1 号		

図 番	承認	検図	製図	年 月	名称
B - 0 4 0 1 0 D	渡邊	白浜	三上	2015. 03	閉鎖型泡水溶液ヘッドバルブ型 C68, 感知範囲 2. 1, 呼称 15 (標準 2. 1、下向き、発泡倍率 5 倍以上)
整理 N o .	ヤマトフロンテック株式会社				Y F H - C 3 5 P - 6 8