


| 品 番 | 部 品 名    | 材 質                       | 個 数 | 備 考       | 仕 様             |                                  |
|-----|----------|---------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 1   | フレーム本体   | C 3 7 7 1                 | 1   | N i メッキ   | 型式番号            | 認評駐閉第 2 6 ～ 2 号                  |
| 2   | 外筒       | C 1 2 2 0 P               | 1   | N i メッキ   | 取付高さ            | 1. 8 m ～ 4. 5 m                  |
| 3   | デフレクター   | C 2 8 0 1 P               | 1   | N i メッキ   | 型式番号            | 認評駐閉第 2 6 ～ 2 ～ 1 号              |
| 4   | インプレスネジ  | C 3 6 0 2 B               | 1   | M 5       | 取付高さ            | 1. 8 m ～ 8. 0 m                  |
| 5   | ガラスバルブ   | —————                     | 1   | 6 8 ℃ (赤) | 取付方向            | 上向き                              |
| 6   | キャップ     | C 3 6 0 4 B               | 1   |           | 使用圧力            | 0. 3 5 M P a ～ 0. 8 0 M P a      |
| 7   | スプリングシール | S U S 3 0 1<br>テフロンコーティング | 1   |           | 放射量             | 3 6 L / m i n ～ 5 1. 3 L / m i n |
| 8   | スクリーン    | C 3 6 0 4 B               | 1   | N i メッキ   | 有効放射範囲          | r 2. 1 m                         |
|     |          |                           |     |           | 有効感知範囲          | r 2. 1 m                         |
|     |          |                           |     |           | 取付間隔            | 3 m ピッチ                          |
|     |          |                           |     |           | 感熱体種類及び<br>作動温度 | バルブ型、6 8 ℃                       |
|     |          |                           |     |           | 種別              | 1 種                              |
|     |          |                           |     |           | 使用泡消火薬剤         | 水成膜泡消火薬剤 (国家検定合格品)               |
|     |          |                           |     |           | 質量              | 約 1 5 0 g                        |

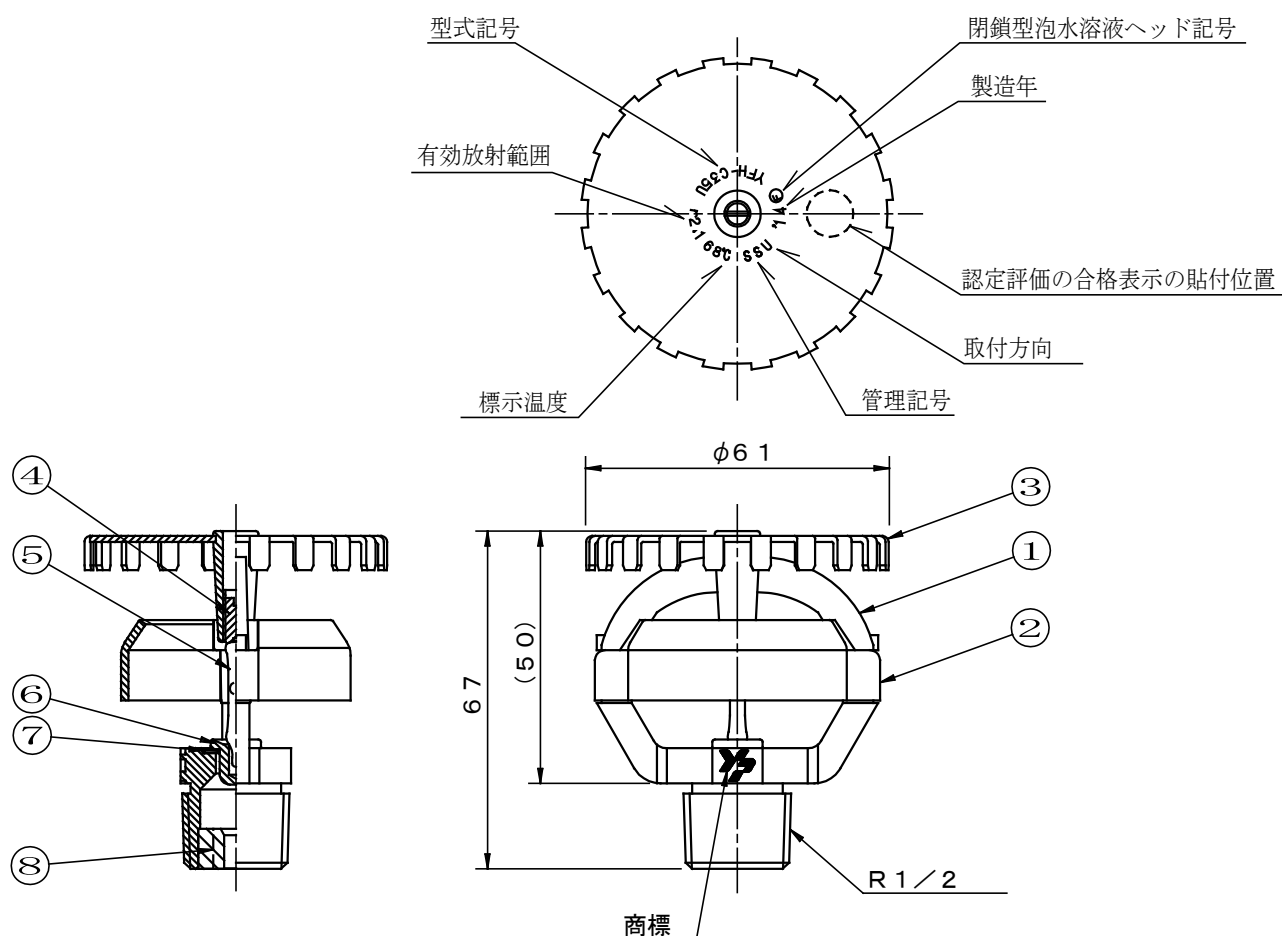

※特定駐車場用消火設備で使用する場合、下記のとおり。

| 使用区分                     | 特定駐車場用泡消火設備         | 使用圧力                  | 使用泡消火薬剤        |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 認評駐閉第 2 6 ～ 2 号     | 0. 3 5 ～ 0. 8 0 M P a | 泡第 1 9 ～ 2 6 号 |
|                          | 特評第 2 4 8 号         |                       |                |
|                          | 評消虎第 2 6 号          |                       |                |
| <input type="checkbox"/> | 認評駐閉第 2 6 ～ 2 ～ 1 号 |                       |                |
|                          | 特評第 2 4 8 号         |                       |                |
|                          | 評消虎第 2 6 - 1 号      |                       |                |

| 図 番             | 承認           | 検図 | 製図 | 年 月      | 名称                                                              |
|-----------------|--------------|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| B - 0 4 0 2 0 D | 渡邊           | 白浜 | 三上 | 2015. 03 | 閉鎖型泡水溶液ヘッドバルブ型 C68, 感知範囲 r2.1, 呼称 15 (標準 r2.1, 上向き, 発泡倍率 5 倍以上) |
| 整理 No.          | ヤマトフロテック株式会社 |    |    |          | Y F H - C 3 5 U - 6 8                                           |