

仕様書 SPECIFICATION

強化液(中性)消火器2型・YNL-M2X

WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL SOLUTION)

(適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

APPLICABLE: WOOD, PAPER, TEXTILE, RUBBER, OIL, GAS & ELECTRIC FIRES, etc., (Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図 CONSTRUCTION

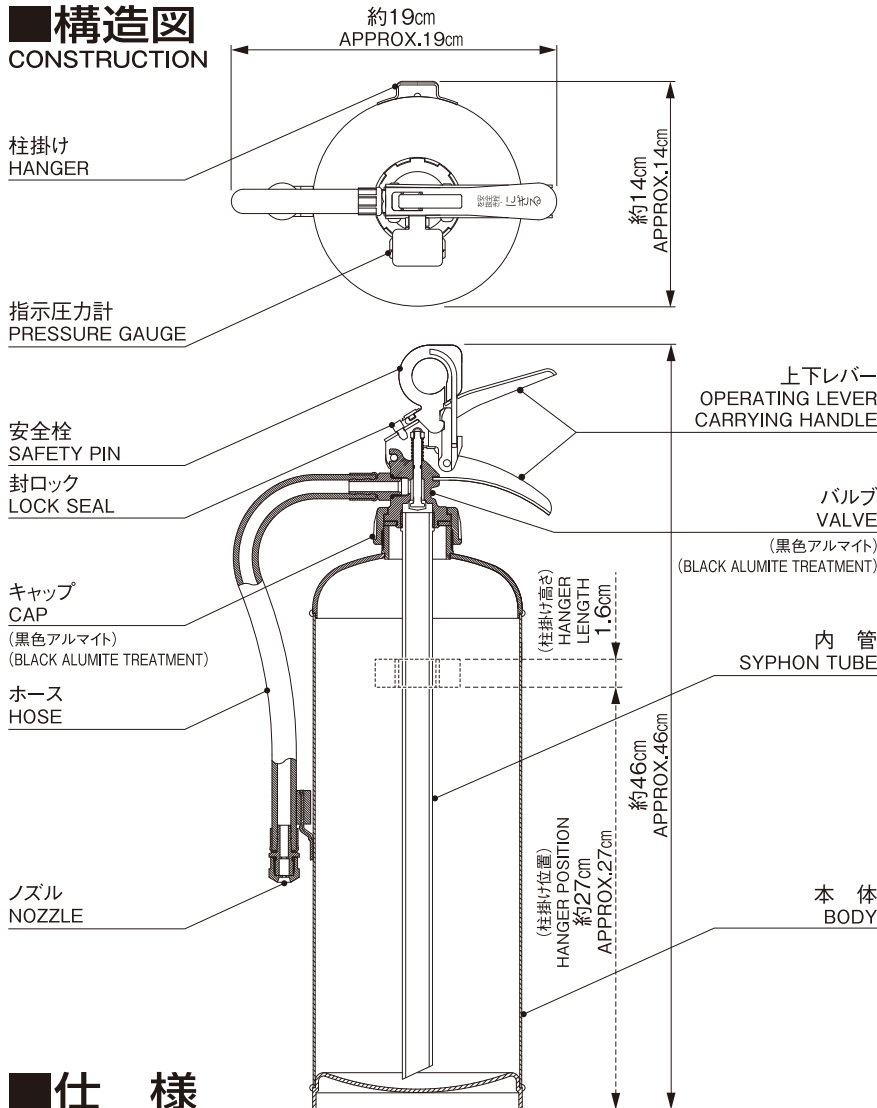

仕様 SPECIFICATIONS

規格・材質 RULES・MATERIAL	国検・鉄 NATIONAL INSPECTION・STEEL	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	3.45 L	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-20℃～+40℃
総質量 GROSS MASS	約4.4 kg APPROX.4.4 kg	ホース長さ HOSE LENGTH	27 cm	使用圧力範囲 SERVICE PRESSURE	7.0～9.8(×10 ⁻¹ MPa)
全高 WHOLE HEIGHT	約46 cm APPROX.46 cm	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	2.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	12.44 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約35秒(20℃) APPROX.35 sec.(20℃)	使用薬剤 AGENT	強化液(中性薬剤)薬第23～2号 WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING AGENT
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	1.2 mm	放射距離 SHOOTING RANGE	4～7 m(20℃) 4～7 m(20℃)	薬剤容(質)量 AGENT MASS	2.0 L (2.24 kg)
柱掛け位置 HANGER POSITION	約27 cm APPROX.27 cm	能力単位 FIRE RATE(JAPAN)	A-1・B-1・C	型式承認番号 APPROVED NO.	消⑨第25～3～1号

使用方法 TO OPERATE



ご注意 CAUTION

- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
- As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.
- Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.

Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

業務用消火器 Business-use Fire Extinguishers

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。
For family use, install home-use fire extinguishers.

■ 保持装置の設置についてのご注意

About the installation of the extinguisher holder.

設置の際は、必ず下記要領に従って設置してください。誤った方法で設置された場合、バンドが外れる恐れがあります。保持装置の設置は、必ずボルト・ナット(推奨ボルト*又は同等以上の強度を有するもの)などで、全ての取付穴を使用して確実に固定してください。


Please be sure to install with the account point of the right in installation. If installed by the mistaken method, there is a possibility that the band may separate and there is fear of discharge. Please be sure to fix the extinguisher holder certainly with a bolt and nut(recommendation bolt* or the intensity more than equivalent) using all the attachment holes.

1・設置方法 The installation method

- 本製品は、下記のいずれかで取り付けてください。
- Please install this product by the following method.

○ 正しい取付方向

- 平面置き
Plane arrangement
- 側面タテ置き
Vertical arrangement
- 側面ヨコ置き
Horizontal arrangement



2・取付注意事項 The cautions at the time of installation

- 不安定な場所には、設置しないでください。
- 設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
- 保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
- 全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。
- Please do not install in an unstable location.
- There is a possibility that the incomplete installation method, can not hold enough.
- Please fix in the mounting holes of all.

取付穴のピッチ・個数は、保持装置の変更により変わる場合があります。

※推奨ボルト
Recommendation YAM-4X : M5サイズ Type 4 : M5 bolt
YAM-10X : M6サイズ Type 10 : M6 bolt
YAM-20X : M6サイズ Type 20 : M6 bolt
YNL-M2X : M6サイズ

