


仕 様	
1. 最高使用圧力	0.96MPa
2. 耐圧試験圧力	1.44MPa
3. 塗装	内面：タールエポキシ樹脂塗装 外面：防錆塗装後シルバー塗装

品番	部 品 名	材 質	備 考
1	タンク本体	SS400	
2	給水管	STPG	
3	原液管	STPG	
4	原液充填口	SS400	
5	排液弁	FC200	JIS 10K 40A
6	ハンドホール	SS400	JIS 10K 400A
7	銘 板	SUS304	
8	エアー抜き弁	C3771B	JIS 10K 20A

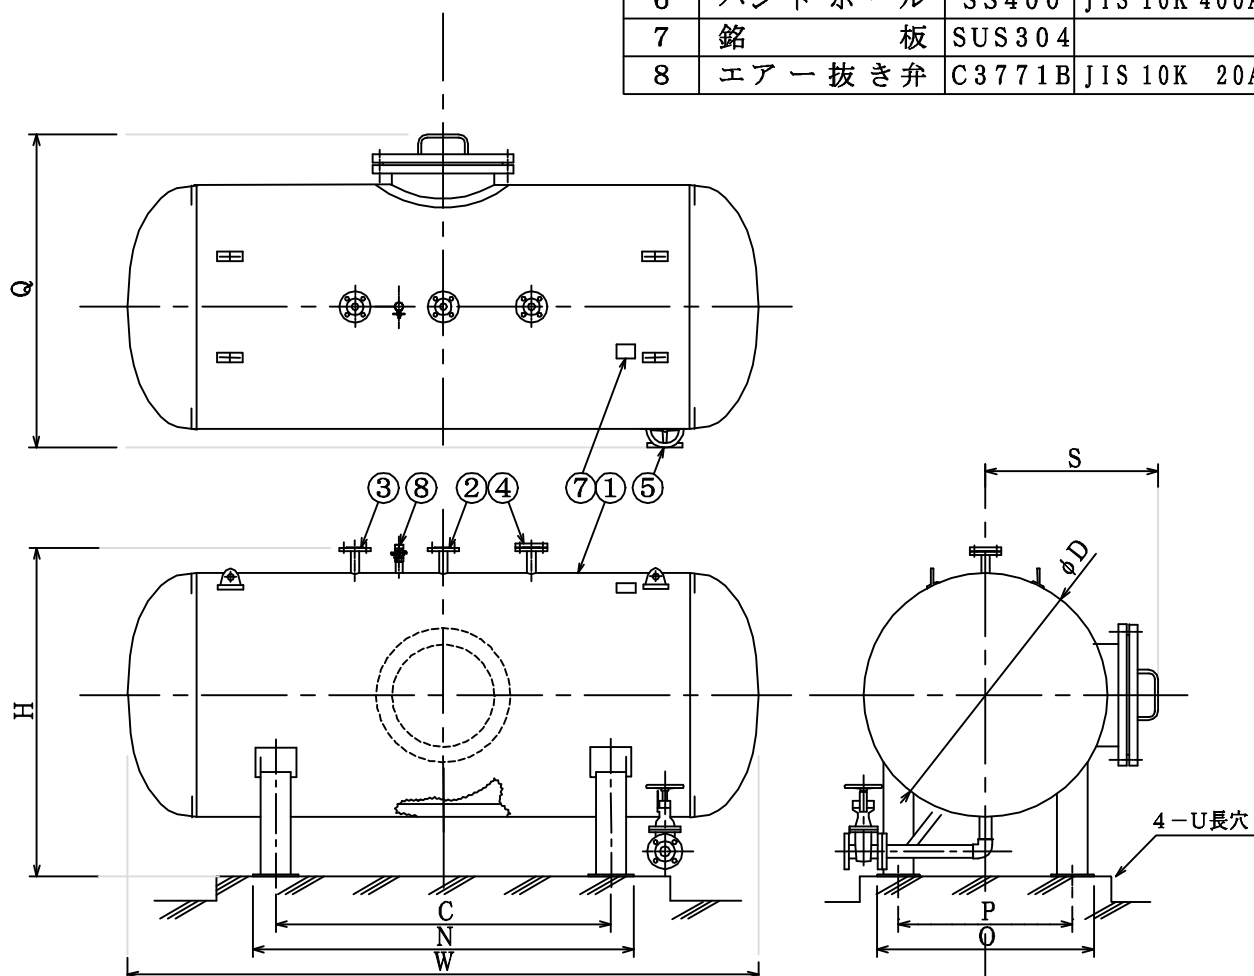

※ 図は、YPPT-N1500型を表す。

型 式	原液量 (ℓ)	D	H	W	C	N	P	O	Q	S	U	最大質量 (kg)
YPPT-N1500	1500	968	1306	2504	1310	1490	690	860	1244	685	22×46	880
YPPT-N2000	2000	1068	1406	2734	1490	1670	820	990	1344	735	22×46	1000
YPPT-N2500	2500	1168	1506	2884	1570	1800	985	1080	1444	785	27×56	1430
YPPT-N3000	3000	1218	1556	3163	1825	2055	985	1080	1494	810	27×56	1580
YPPT-N3500	3500	1268	1606	3394	1920	2150	1075	1180	1544	835	27×56	1735
YPPT-N4000	4000	1318	1656	3578	1980	2210	1075	1180	1594	860	27×56	1860
YPPT-N4500	4500	1368	1706	3729	2090	2325	1155	1260	1644	885	27×56	1990
YPPT-N5000	5000	1424	1762	3834	2170	2400	1155	1260	1700	913	27×56	2200
YPPT-N6000	6000	1524	1862	4029	2200	2430	1245	1350	1800	963	27×56	2670
YPPT-N8000	8000	1674	2012	4435	2445	2675	1415	1520	1950	1038	35×65	3180
YPPT-N10000	1000	1774	2112	4910	2810	3090	1505	1610	2050	1088	35×65	3700

注) 1. 質量は泡消火薬剤を含みません。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01103	(摩吉)	(村上)	(田中)	2000. 1.	プレッシャープロポーションータンク
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YPPT-N1500～N10000型