




パッケージ型消火設備I型 組立チェックシート

●組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」・「組立チェックシート」・「取扱説明書」をお読みください。また、専用工具の使用方法是、同工具のQRコードシールからも確認できます。


作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

1. 格納箱に消火薬剤貯蔵タンクを取り付ける。

☐ ボルトは工具を使って確実に締め付けたか？




☐ 加圧口側プラグを先に開けたか？




専用工具先端側の穴が加圧口側です。


☐ 専用工具は正しい向きでセットしたか？

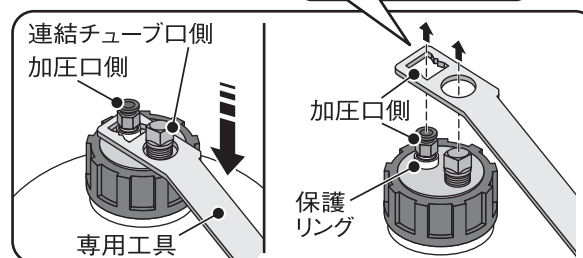

☐ 専用工具は、バルブの表面に当たるまではめこんだか？

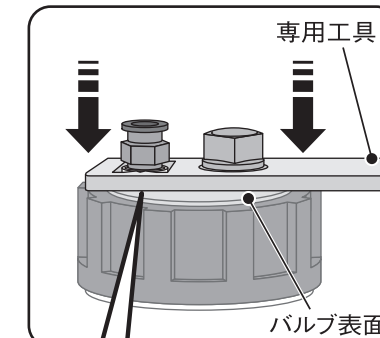


OK! バルブ表面に当たるまで専用工具をはめ込んでいて、隙間がありません。

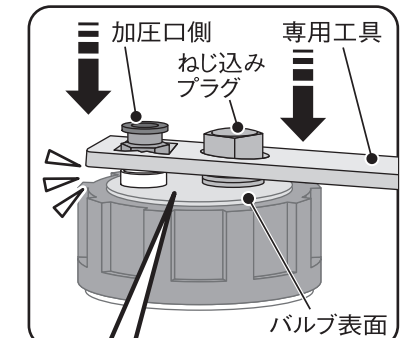


NG! きちんと専用工具がはめ込まれていないので、隙間があります。


☐ ねじ込みプラグの取り外しの際、専用工具を使用したか？

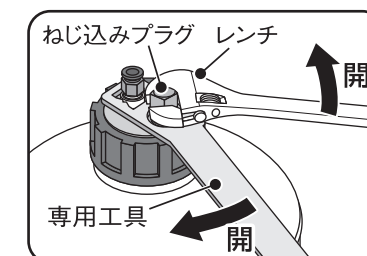

☐ 連結チューブ継手のねじ込みの際、専用工具を使用したか？

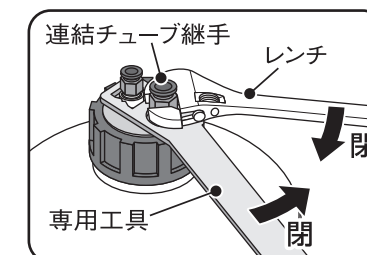



☐ 合いマークはずれていないか？

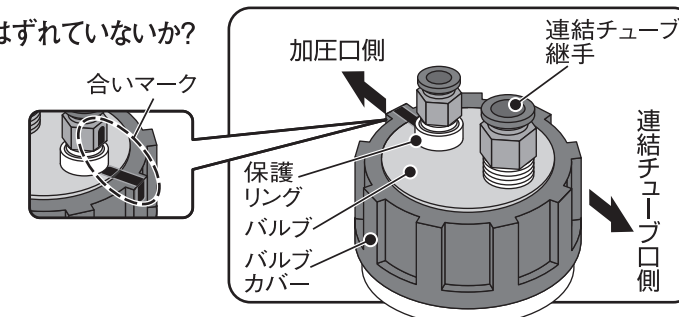


☐ 取り外した「ねじ込みプラグ」と「プラグ」は捨てずに保管したか？

2. ホースを取り付ける。

☐ Oリングは右図の位置に確実に収まっているか？



☐ 袋ナットは工具を使って確実に締め付けたか？




パッケージ型消火設備I型 組立チェックシート

●組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」・「組立チェックシート」・「取扱説明書」をお読みください。また、専用工具の使用方法是、同工具のQRコードシールからも確認できます。

作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。


3・加圧用ガス容器を取り付ける。

- ☐ 固定バンドの固定具は、容器の正面になるように固定したか？

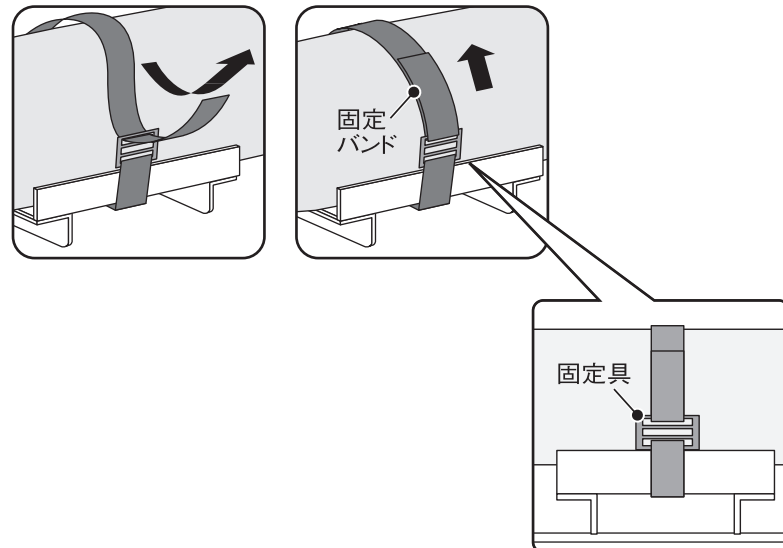

4・加圧チューブを取り付ける。

- ☐ 加圧チューブは黒線が見えない位置(チューブエンド)まで差し込んだか？
[※A図参照]

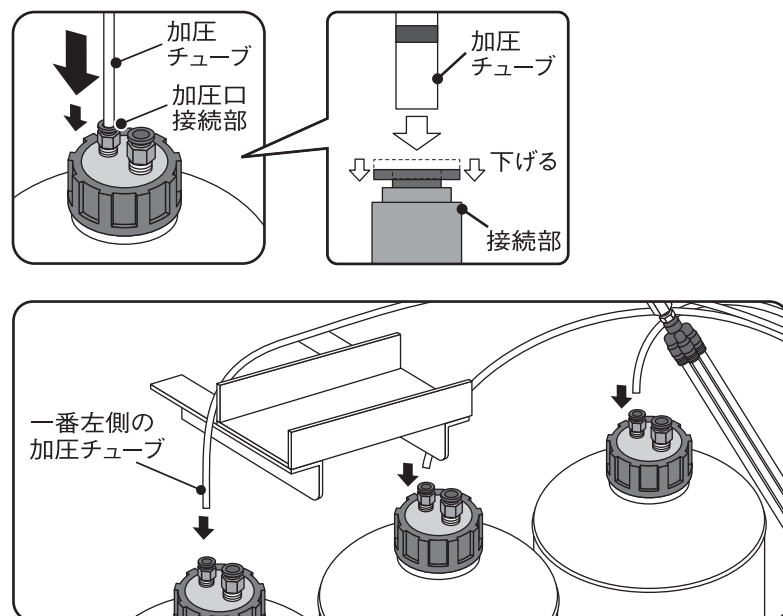

⚠ 注意

3本の加圧チューブのうち、一番左側の加圧チューブは窒素ガス容器の後ろを通すと差し込みやすくなります。(上図参照)

5・連結チューブを取り付ける。

- ☐ 連結チューブ先端の内部にインサートリングが入っているか？

- ☐ 連結チューブは黒線が見えない位置(チューブエンド)まで差し込んだか？
[※A図参照]

