




パッケージ型消火設備I型 組立チェックシート

●組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」・「組立チェックシート」・「取扱説明書」をお読みください。


作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

1・格納箱に消火薬剤貯蔵タンクを取り付ける。


☐ ボルトは工具を使って確実に締め付けたか？



☐ 加圧口側プラグを先に開けたか？





☐ ねじ込みプラグの取り外し、連結チューブ継手の取り付けを規定の手順で行ったか？




2・ホースを取り付ける。

☐ Oリングは右図の位置に確実に収まっているか？






☐ 袋ナットは工具を使って確実に締め付けたか？

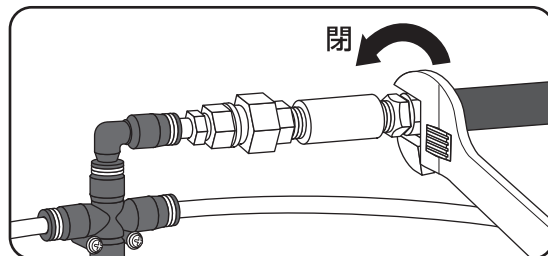



3・加圧用ガス容器を取り付ける。

☐ 固定バンドの固定金具は、容器の正面になるように固定したか？




4・加圧チューブを取り付ける。

☐ 加圧チューブは黒線が見えない位置(チューブエンド)まで差し込んだか？
[※A図参照]



注意



3本の加圧チューブのうち、一番左側の加圧チューブは窒素ガス容器の後ろを通すと差し込みやすくなります。(右図参照)

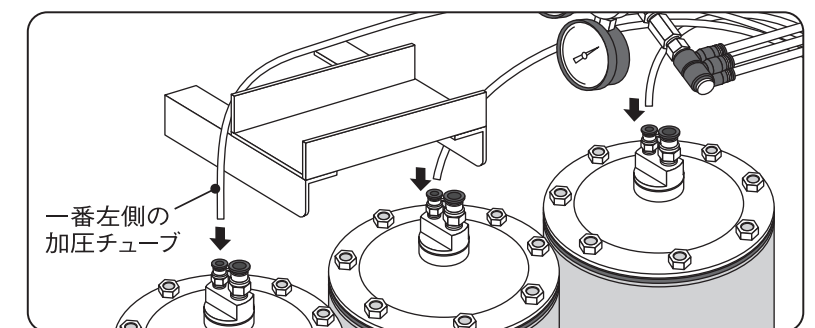

5・連結チューブを取り付ける。

☐ 連結チューブ先端の内部にインサートリングが入っているか？

☐ 連結チューブは黒線が見えない位置(チューブエンド)まで差し込んだか？
[※A図参照]



※A図:接続部構造図

