

# 仕様書 SPECIFICATION

## 機械泡(水成膜)消火器6型・YVF-6

AFFF FOAM FIRE EXTINGUISHER

(適応火災)A火災・B火災(蓄圧式)

APPLICABLE: WOOD, PAPER, TEXTILE, RUBBER & OIL FIRES, etc., (Stored Pressure type)

### 製造者

A MANUFACTURER

### ヤマトプロテック株式会社


YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

### 構造図

CONSTRUCTION

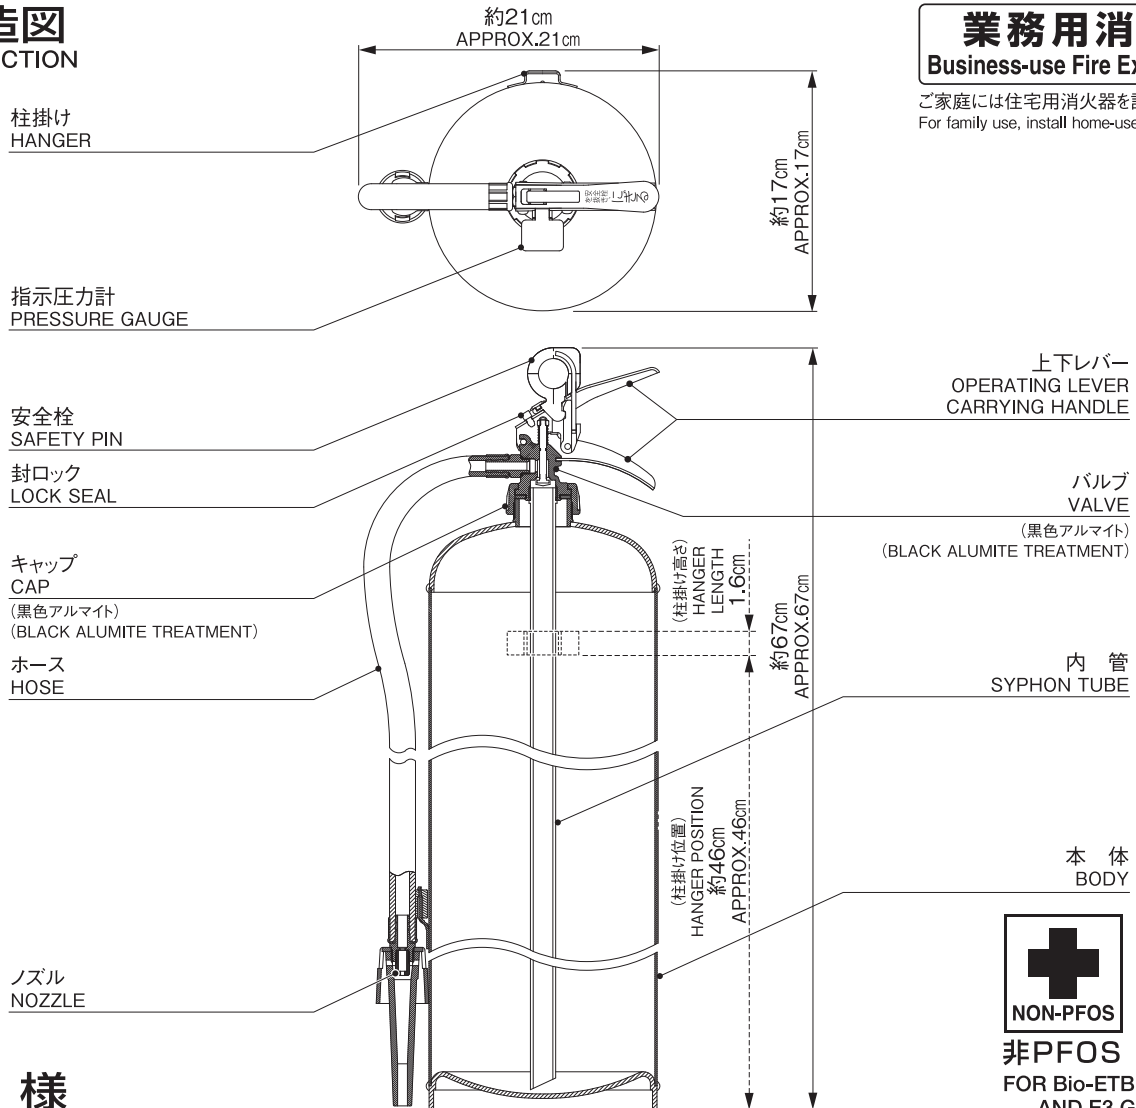

### 業務用消火器

Business-use Fire Extinguishers

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。  
For family use, install home-use fire extinguishers.

### 仕様

SPECIFICATIONS

|                             |                                   |                              |                                    |                               |                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 規格・材質<br>RULES・MATERIAL     | 国検・鉄<br>NATIONAL INSPECTION・STEEL | 本体容器容量<br>CAPACITY OF BODY   | 10.0 L                             | 使用温度範囲<br>SERVICE TEMPERATURE | -20℃～+40℃                                             |
| 総質量<br>GROSS MASS           | 約11.8 kg<br>APPROX. 11.8 kg       | ホース長さ<br>HOSE LENGTH         | 44 cm                              | 使用圧力範囲<br>SERVICE PRESSURE    | 7.0～9.8 (×10 <sup>-1</sup> MPa)                       |
| 全高<br>WHOLE HEIGHT          | 約67 cm<br>APPROX. 67 cm           | ノズル口径<br>NOZZLE DIAMETER     | 2.5 mm                             | 耐圧試験圧力値<br>TEST PRESSURE      | 2.0 MPa                                               |
| 本体容器外径<br>DIAMETER OF BODY  | 16.27 cm                          | 放射時間<br>DISCHARGING DURATION | 約64秒(20℃)<br>APPROX. 64 sec. (20℃) | 使用薬剤<br>AGENT                 | 機械泡(水成膜)薬第28～1号<br>AFFF FOAM FIRE EXTINGUISHING AGENT |
| 本体容器板厚<br>THICKNESS OF BODY | 1.6 mm                            | 放射距離<br>SHOOTING RANGE       | 4～7 m (20℃)<br>4～7 m (20℃)         | 薬剤容(質)量<br>AGENT MASS         | 6.0 L (6.67 kg)                                       |
| 柱掛け位置<br>HANGER POSITION    | 約46 cm<br>APPROX. 46 cm           | 能力単位<br>FIRE RATE (JAPAN)    | A-3・B-12                           | 型式承認番号<br>APPROVED NO.        | 消第28～8～1号                                             |



非PFOS ETBE適応  
FOR Bio-ETBE GASOLINE  
AND E3 GASOLINE

### 使用方法

TO OPERATE



### ご注意

CAUTION

- 消防法第17条の3の3に基づき6か月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
  - 1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
  - As per Paragraph 3-3 of Article 17 of the Fire Service Act, be sure to request a qualified fire protection engineer to conduct inspection at least once per six months.
  - Do not perform a trial discharge. A fire extinguisher after a trial discharge can no longer be used.
- Once used, the fire extinguisher shall be replaced with a new one or be recharged.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。  
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2020-11-13

